


Ixengo S

EN Installation manual

TR Montaj kılavuzu

FA راهنمای نصب

AR دليل التركيب

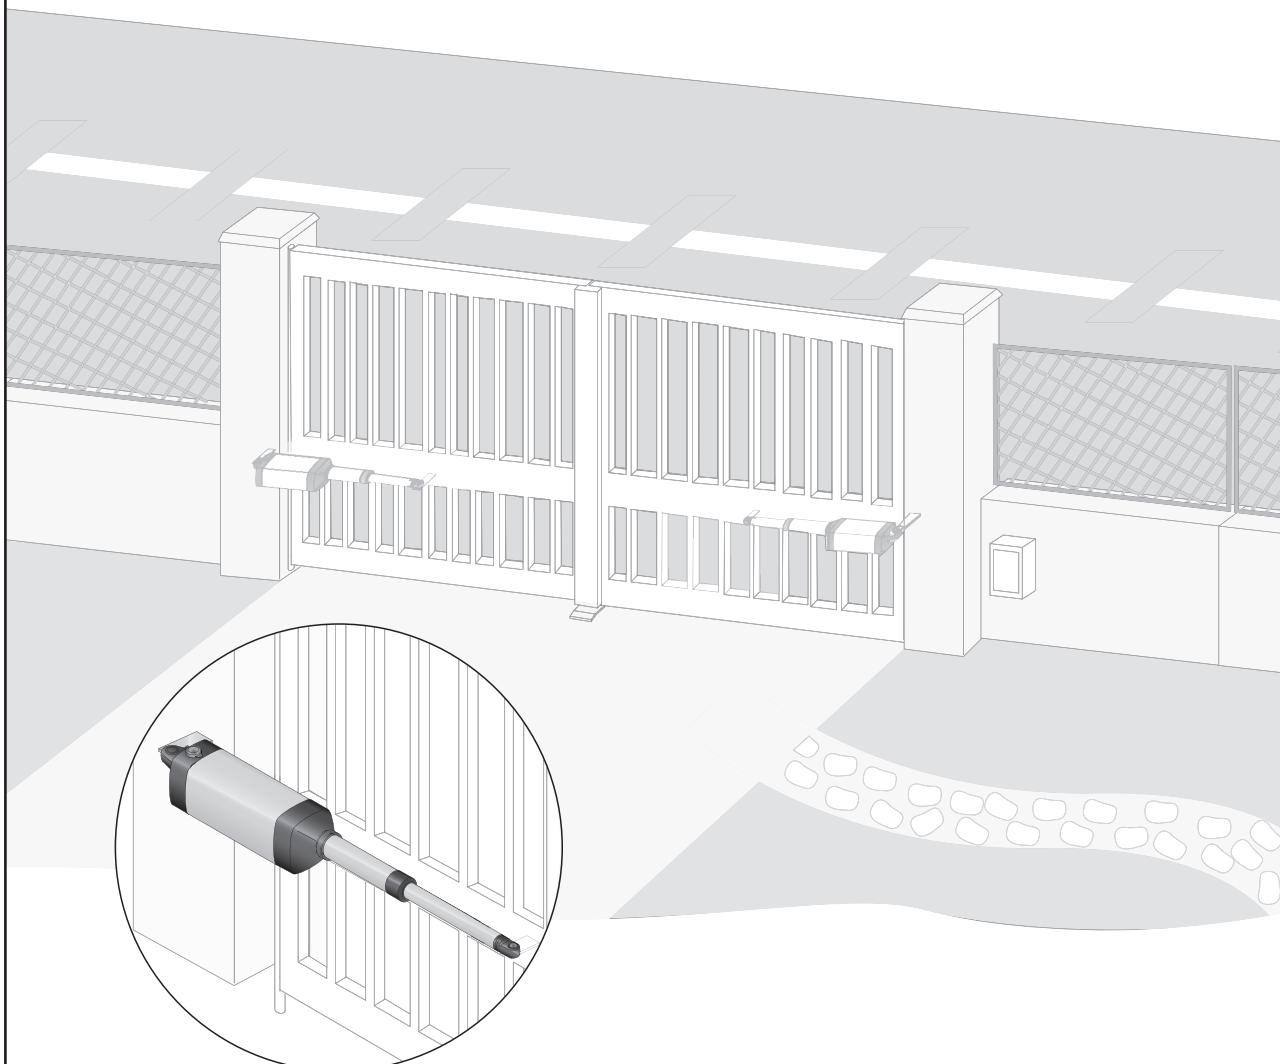



Do not dispose of your scrapped appliances, nor your used batteries with household waste. You are liable to dispose of all your electronic or electrical equipment waste by relocating over to a dedicated collection point for recycling.



Kullanılmış pilleri ve diğer elektrikli-elektronik malzemeleri çöpe atmayın. Bu tür malzemeleri geri dönüşüm için hazırlanan özel toplama noktalarına vermeniz gerekmektedir.

CONTENTS

GENERAL	2
SAFETY INSTRUCTIONS	2
Warning	2
Safety instructions	2
PRODUCT DESCRIPTION	3
Components	3
Dimensions	3
Application	4
POINTS TO CHECK PRIOR TO INSTALLATION	4
Preliminary checks	4
Safety instructions	4
INSTALLATION	5
Fitting the post mounting bracket	5
Fitting the gate section mounting bracket	6
Specific installations	7
Gate section limit stops on the ground	7
Electrical connections	7
ADJUSTING THE LIMIT STOPS - IXENGO S 24 V	8
Adjusting the FC1 closing limit stop	8
Adjusting the FC2 closing limit stop	8
OPERATING TEST	9
Opening the gate by hand	9
Checking operation	9
What do I do if the motor drive unit fails?	9
SPECIFICATIONS	9
NOTES	10

GENERAL

This product, installed in accordance with this guide, complies with EN 12453 and EN 13241-1 standards.

The instructions referred to in the product Installation and Operating manuals are intended to meet the requirements of property safety, personal safety and the above-mentioned standards.

Failure to comply with these instructions releases Somfy from any liability for damage that may be entailed.

We, Somfy, declare that this product is compliant with the essential requirements and other relevant stipulations of directive 1999/5/EC. A compliance declaration is available from the following address www.somfy.com/ce. (Ixengo_S)

This product can be used in the European Union and in Switzerland.

N
IT

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning

Important: Please comply with all instructions, for incorrect installation may cause serious injury.

Safety instructions

Before installing the motor drive system, make sure that the driven part is in good working order, that it is correctly balanced and that it opens and closes correctly.

Ensure that danger areas (where pinching, cutting, trapping may occur) between the driven parts and fixed surrounding parts due to the opening motion of the driven part are avoided.

Retain a clear 500 mm space behind each gate section when the gate is fully opened.

Any switch that does not lock into position (interphone, key switch, etc.) must be located in plain view of the driven part but away from the moving parts.

Any switch installed must be at a minimum height of 1.5 meters and not be accessible to the public, except if it works with a key.

Ensure that the motor drive system cannot be used with gate section including a wicket gate inhibiting motion (unless the motor drive cannot operate with the wicket gate open).

After installation, make sure that the mechanism is correctly adjusted and that the protection system and any manual release mechanism operate correctly.

Permanently affix the label describing the manual release mechanism close to its operating mechanism.

Wear protective glasses while performing drilling work.


To operate, the Ixengo S system requires a 230 V - 50 Hz mains supply. The electric power line:

- must be solely reserved for use by the Ixengo S,
- must have a minimum wire cross section of 1.5 mm²,
- must be provided with protection (a 10 A fuse or circuit breaker) and a residual current device (30 mA),
- must be fitted with an omnipolar disconnection mechanism,
- must be installed in line with applicable electrical safety standards.

We recommend providing the installation with a surge arrester (in compliance with standard NF C 61740, with a maximum residual voltage of 2 kV).

PRODUCT DESCRIPTION



Components

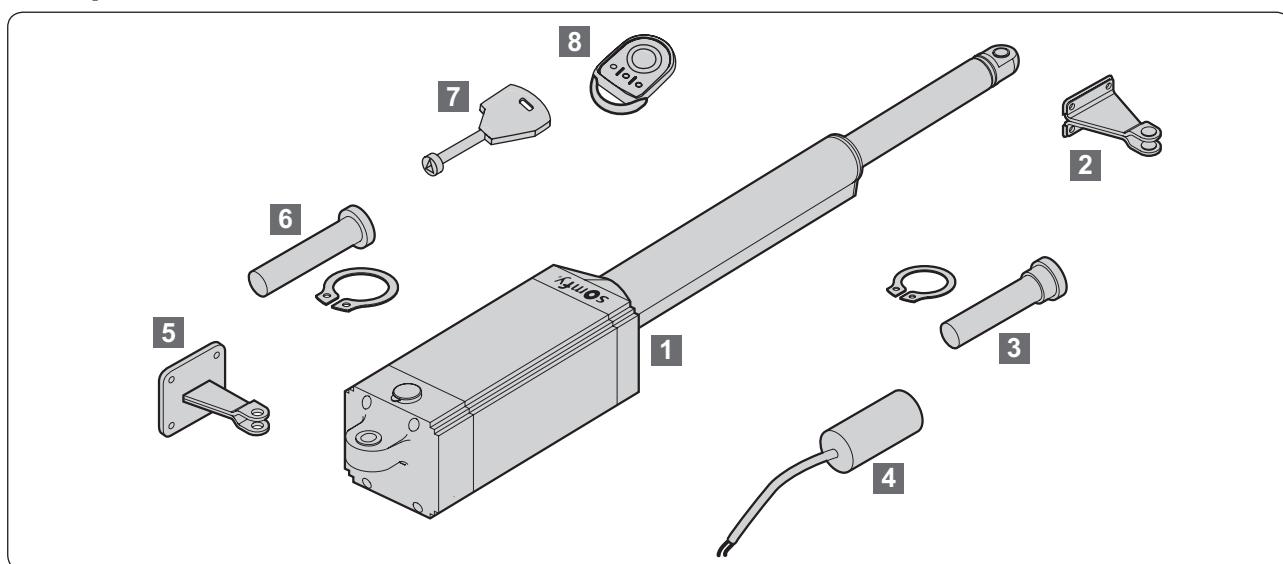


EN

Key	Number	Description	
		Kit	Motor only
1	2	1	Ixengo_S motor unit
2	2	1	Gate mounting bracket
3	2	1	Motor/gate mounting bracket hinge pin + circlips
4	2	1	Capacitor (Ixengo S 230 V only)
5	2	1	Gate post mounting bracket
6	2	1	Motor/gate post mounting bracket hinge pin
7	1	1	Unlocking key
8	2	0	Keygo RTS remote control

Dimensions

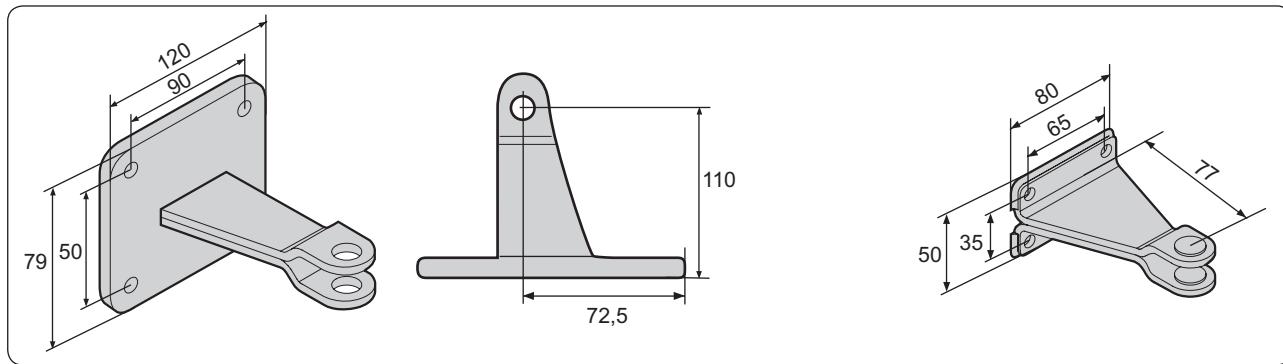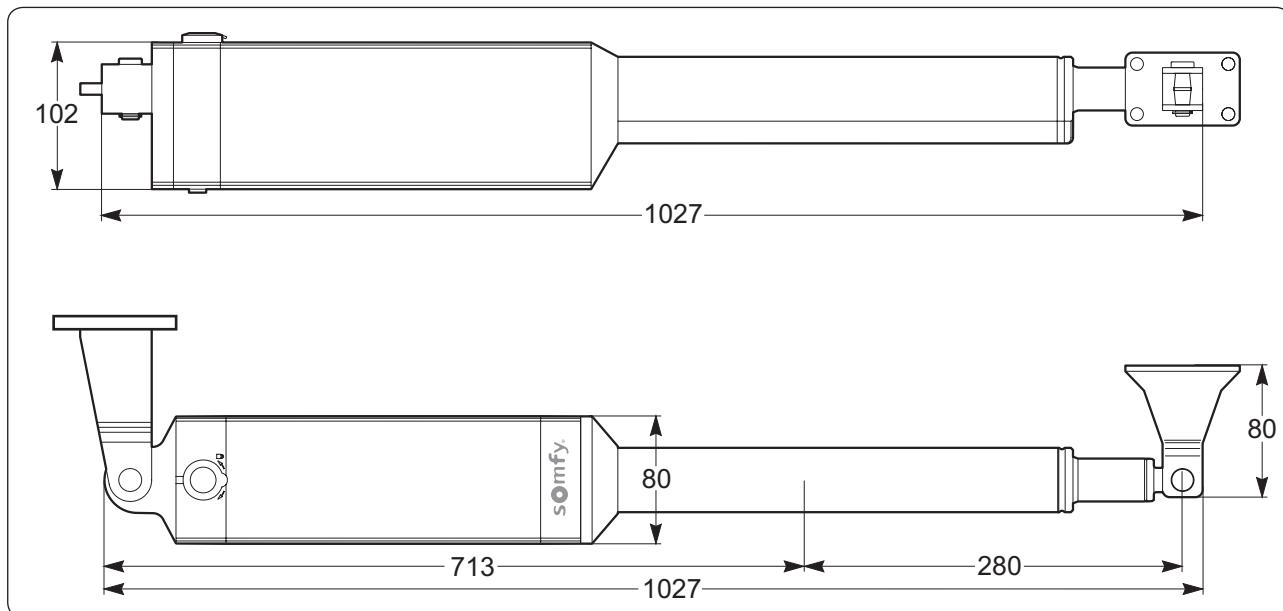

Application

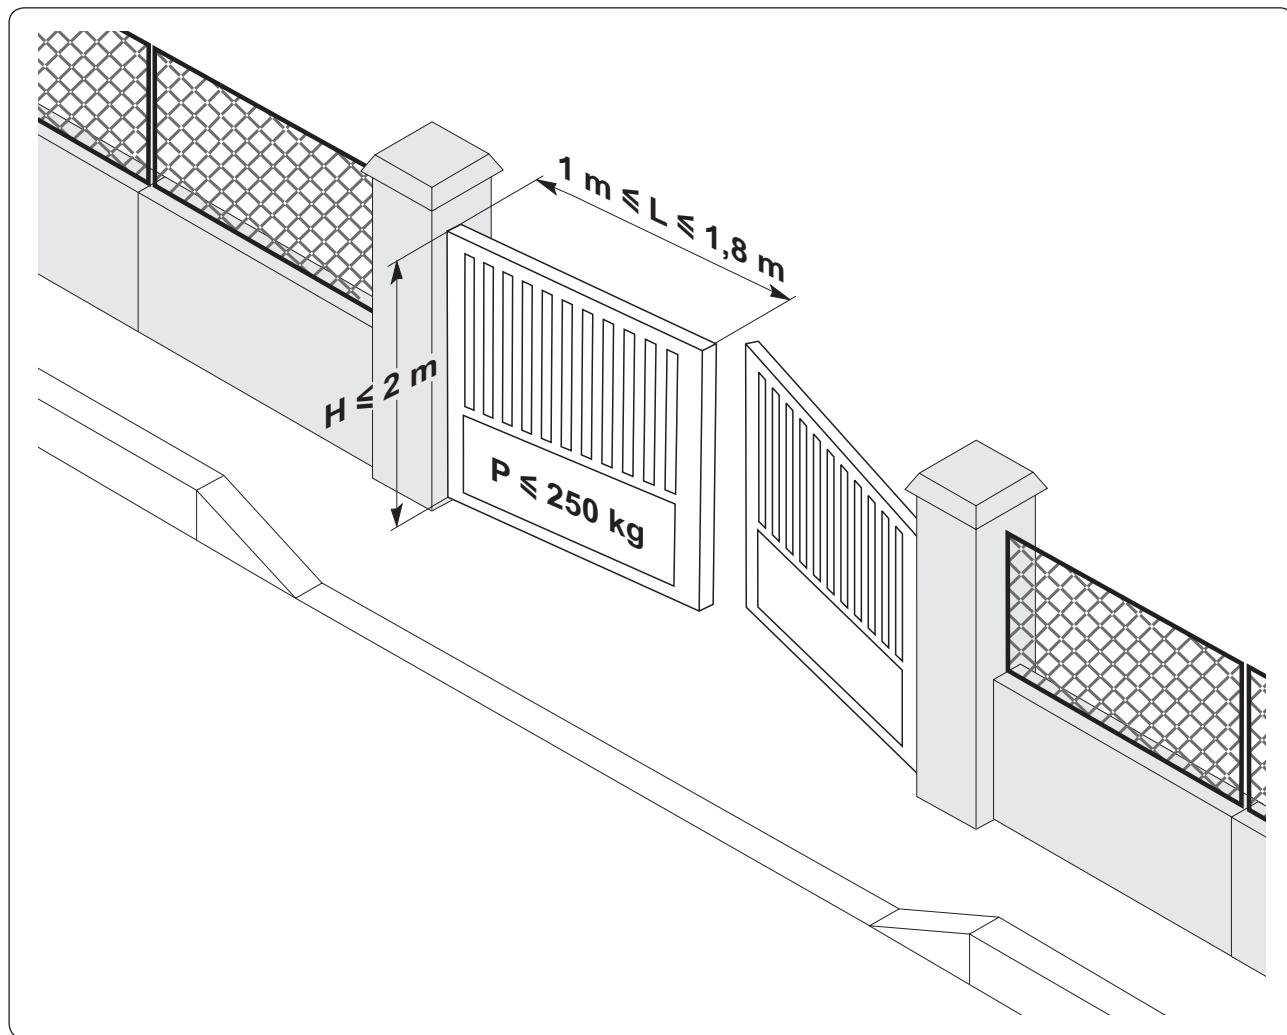

POINTS TO CHECK PRIOR TO INSTALLATION

Preliminary checks

Ensure that the gate structure is strong enough. In all cases, the drive rod must push the gate section towards a reinforced point.

It must be possible to move the gate by hand without encountering any hard point. Check that the gate is in good condition and is perfectly balanced.

The gate section limit stops mounted on the ground must be provided for both the opening and closing directions. Somfy recommends installing gate open limit stops to improve the way the gate is held open.

For an existing gate, check component wear. If necessary, repair or replace faulty or worn parts.

If the gate does not include any reinforcing, use metal reinforcing plates when attaching brackets.


Safety instructions

Be sure to follow these safety instructions throughout installation:

- Take off any jewellery worn (bracelet, neck chain or other) during installation
- During drilling and welding operations, always wear special goggles and suitable protective clothing
- Always use proper tools
- Never connect to the mains power or the battery backup before finishing the assembly process.


INSTALLATION

The figure below illustrates the dimensions to be defined for installation.

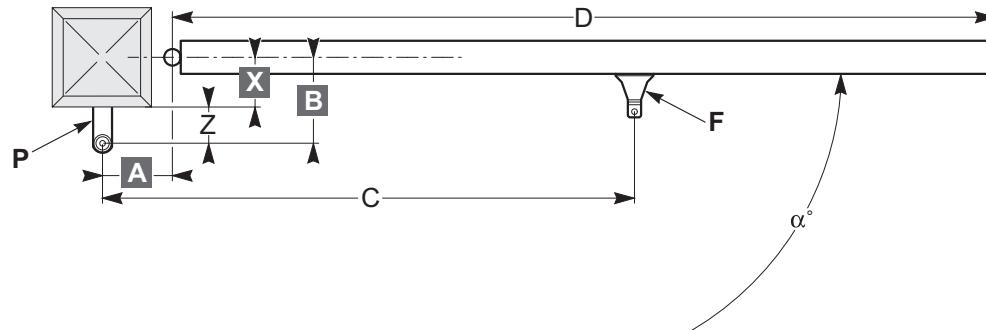


Key:

- A-B:** dimensions used to determine where to fit the post mounting bracket **P**
- C:** distance between mounts (recommended value: 993 mm)
- X:** distance from the gate centreline to the post edge
- Z:** distance between the post edge and the motor rotation centreline
- α° :** gate opening angle
- P:** post mounting bracket
- D:** gate section length
- F:** gate section mounting bracket



Fitting the post mounting bracket

- Define the desired opening angle " α° ".
- Measure the **X** dimension on the gate.
- Calculate **B** = **Z** + **X** given that **Z** = 110 mm

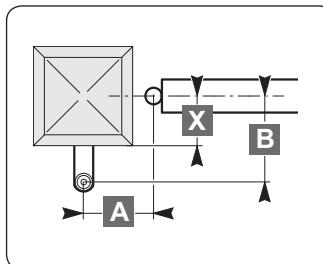

- From the table, choose **A** and **B** dimensions that are close to identical so as to match the opening speed and ensure proper motor drive operation. If the chosen dimensions are too far apart, gate section motion will not be constant and the push or pull torque applied will vary during motion.

The table shows the optimum **A** and **B** values for an opening of $\alpha^\circ = 90^\circ$ at constant speed.

B \ A	100	110	120	130	140	150	160	170	180	α°
100				119	109	103	98	94	91	
110				112	105	98	94	91		
120			117	105	99	94	91			
130			107	99	94	90				
140		112	100	94	90					
150		102	94	90						
160	104	94	89							
170	95	89								
180	88									




Values of "A" and "B" can be chosen from the table based on the desired degree of opening " α° ".

If dimension **B** is excessive:

- Use adjustable mounts (9014609 or 9014610) that allow setting the following four or eight values of **Z** (in cases where you need to reduce or increase the value of **Z**):

P1: Z = 77 mm	P5: Z = 150 mm	P9: Z = 215 mm	P11: Z = 235 mm
P2: Z = 90 mm	P6: Z = 165 mm	P10: Z = 225 mm	P12: Z = 250 mm
P3: Z = 110 mm	P7: Z = 190 mm		
P4: Z = 150 mm	P8: Z = 200 mm		

Adjustable mount installation position

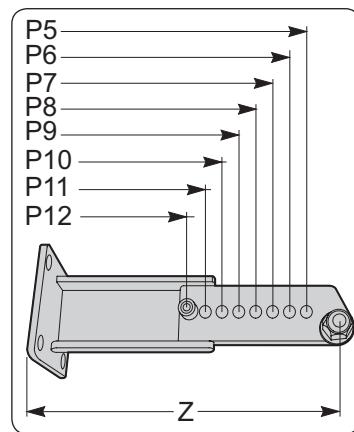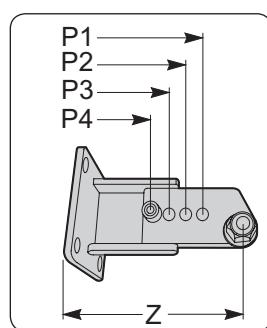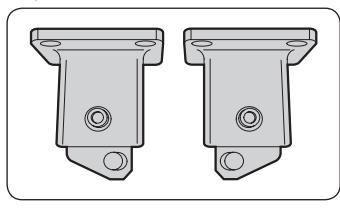



- Or move the gate hinges so as to reduce distance **B** (refer to "Specific Installations").

- Attach the mounting bracket **P**.



**Drill and bolt the mounting bracket to the post.
Use a type of mounting that suits the post.**

Mount direction

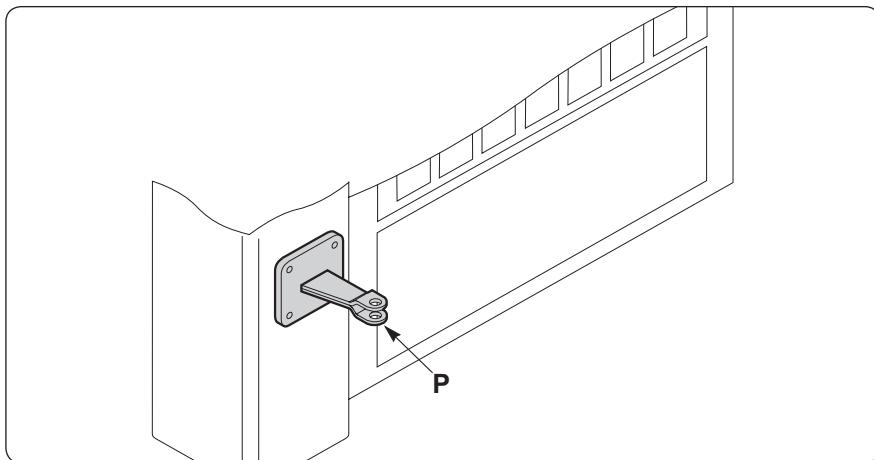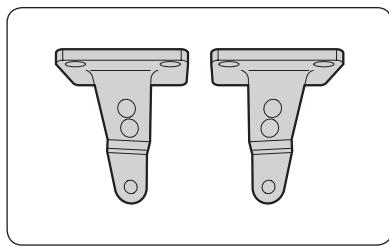

Left Right

Note: Use the large circlips to attach the mounting bracket **P**.

Example

When the desired opening angle is 90°:

- Measure dimension **X** = 30 mm.
- Calculate dimension **B** = **X** + **Z** = 30 + 110 = 140 mm.
- Apply dimension **B** = 140 to the table and use a dimension **A** = 140 for a 90° opening.

Fitting the gate section mounting bracket

Important: On the gate section, measure dimension **C** (993 mm), the length between the two mounting bracket centres. Mark the mounting axis for the gate section mounting bracket.


[1] Release the motor drive unit **E**. Extend the drive rod till the end of its travel.

[2] Temporarily fit the motor drive unit on its mount **P**.


[3] Fit the gate section mounting bracket **F** onto the drive rod **E** with its pivot pin **G**.

[4] Check that the motor drive unit **E** is horizontally aligned using a spirit level.

[5] Attach the gate section mounting bracket **F**.

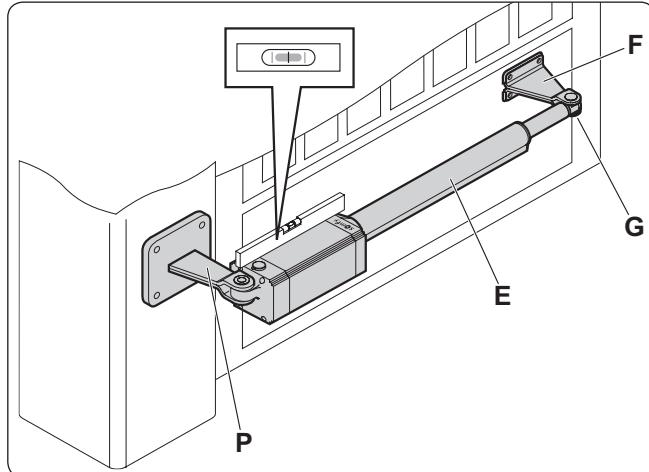

Specific installations

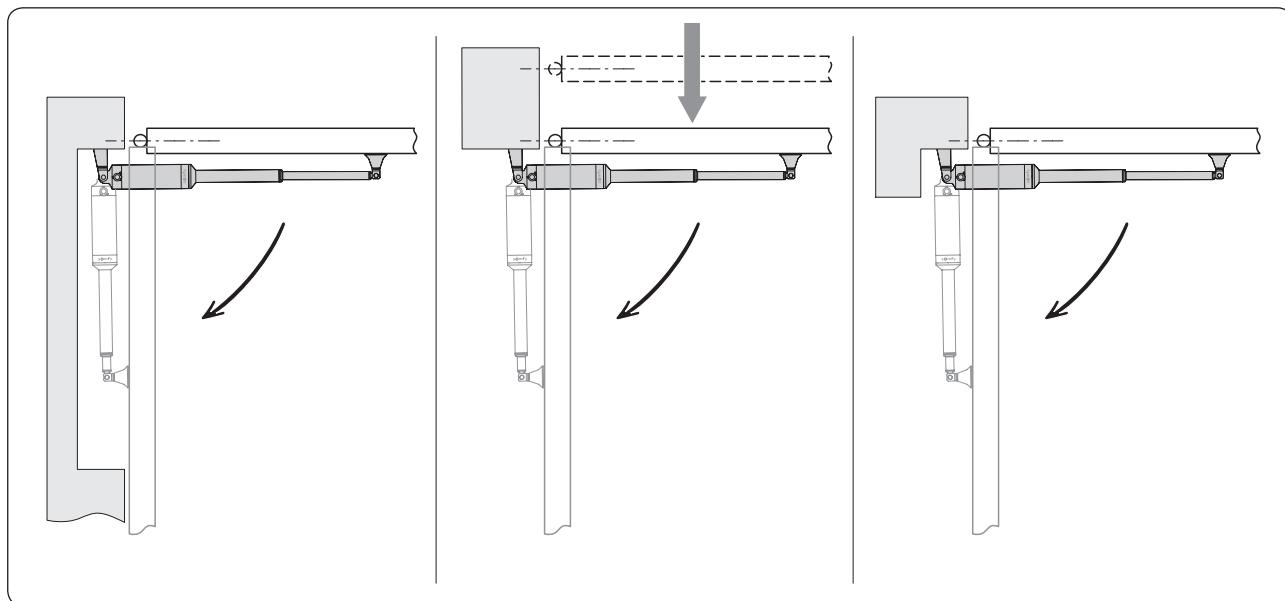


Installation with a niche
in a fence

Moving the gate
hinge

Installation with a niche
in a gate post

Gate section limit stops on the ground

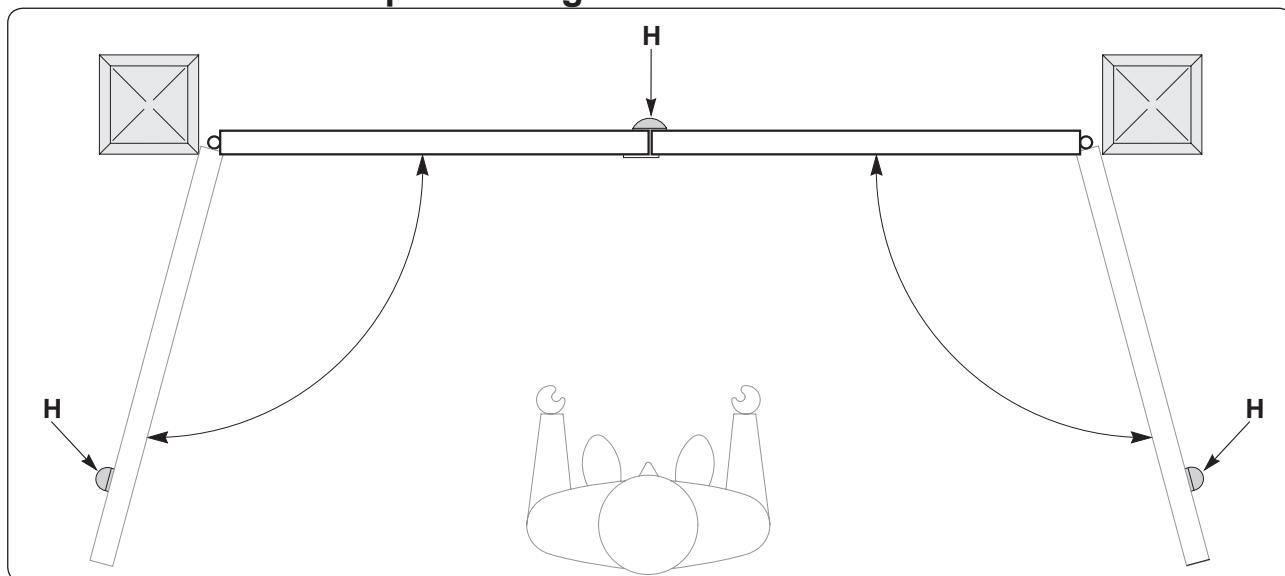


Check for the presence of the gate section limit stops **H** on the ground.

For the motor drive unit to operate correctly, using limit stops on the ground is required for both the opening and closing directions.

The ends stops in the ground apply physical pressure to the gate leaves, thus limiting the mechanical stress on the cylinders (particularly in windy conditions).

Electrical connections

Make the connections between the motor drive unit and the FX24 electronic controller for Ixengo S 24 V and FX 230 electronic controller for Ixengo S 230 V.

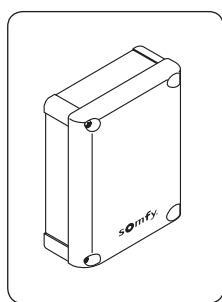

ADJUSTING THE LIMIT STOPS - IXENGO S 24 V


N
E

Adjust the limit stops by correctly positioning the end of travel magnets on the 24 V motor drive unit.

Important: For the 230 V motor drive unit, refer to the instructions on the FX 230 electronic controller and adjust the time that the motor operates.


Adjusting the FC1 closing limit stop

- [1] Close the gate section.
- [2] Slacken screws I and J on the closing limit stop.
- [3] Move the limit stop so that the distance between screw J and the gate section mounting bracket axis is some 376 mm.
- [4] Close the gate.
- [5] If the gate section stops too soon in relation to the desired position, slightly move the limit stop towards the end of the drive rod.
- [6] If the gate section hits the limit stop on the ground when closing, and the motor drive unit reverses direction, then move the limit stop slightly towards the motor drive unit's body.
- [7] After correctly defining the limit stop's position, tighten down screws I and J.

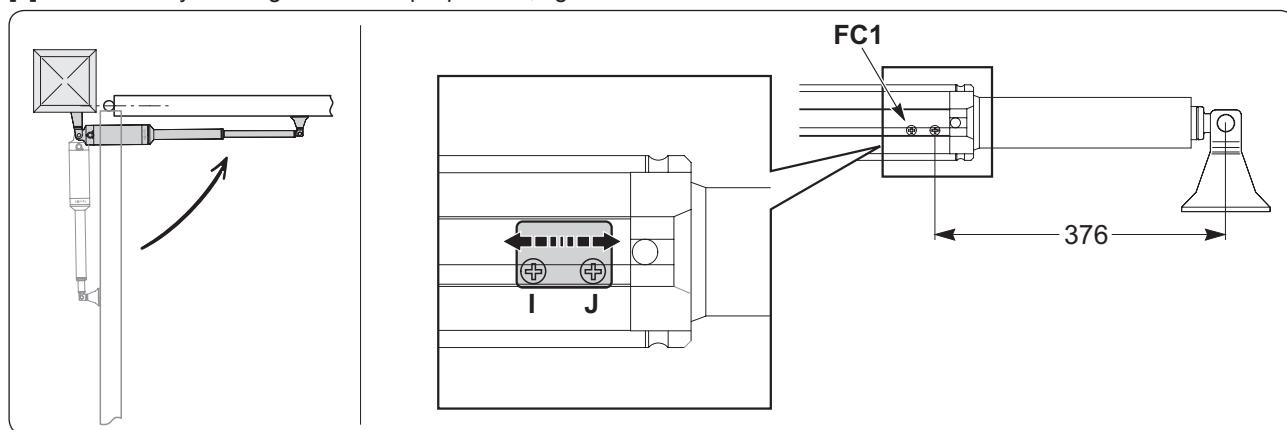

Adjusting the FC2 opening limit stop

- [1] Open the gate section.
- [2] Slacken screws K and L on the opening limit stop.
- [3] Move the limit stop so that the distance between screw L and the gate section mounting bracket axis is some 376 mm.
- [4] Open the gate.
- [5] If the gate section stops too soon in relation to the desired position, slightly move the limit stop towards the motor drive unit's body.
- [6] If the gate section hits the limit stop on the ground when opening, and the motor drive unit reverses direction, then move the limit stop slightly towards the end of the drive rod.
- [7] After correctly defining the limit stop's position, tighten down screws K and L.

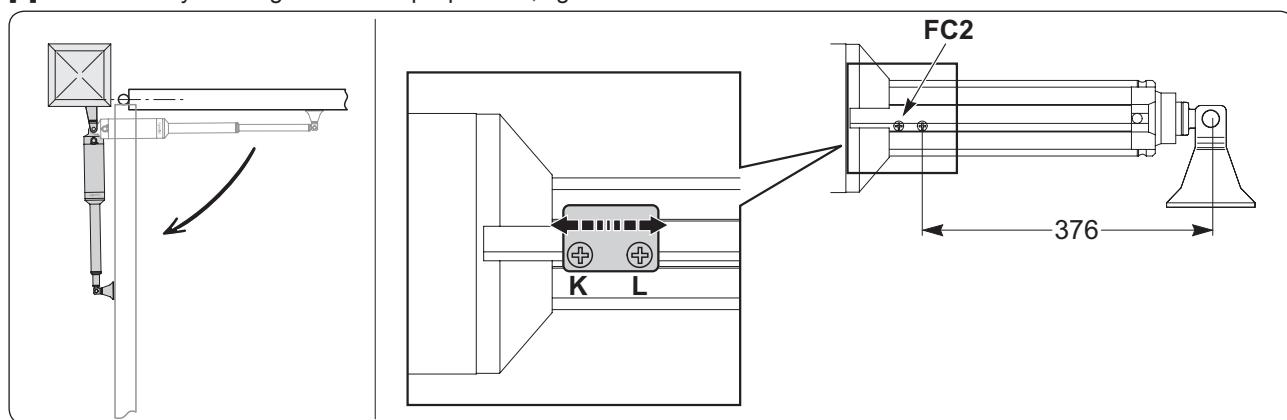


Note: When programming the electronic controller, always anticipate when the limit stops will take action. To properly press against the limit stops on the ground, the motor drive unit continues its movement for 1 or 2 cm (some 100 ms).

OPERATING TEST

Opening the gate by hand

If necessary, the motor drive unit is provided with a release key so that the gate section can be moved by hand.

- [1] After lifting the lock cover, insert the release key and turn it clockwise by 90°.
- [2] Push the gate section by hand to open the gate.
- [3] Turn the release key in the opposite direction to return to motor driven operation.
- [4] Refit the lock cover.

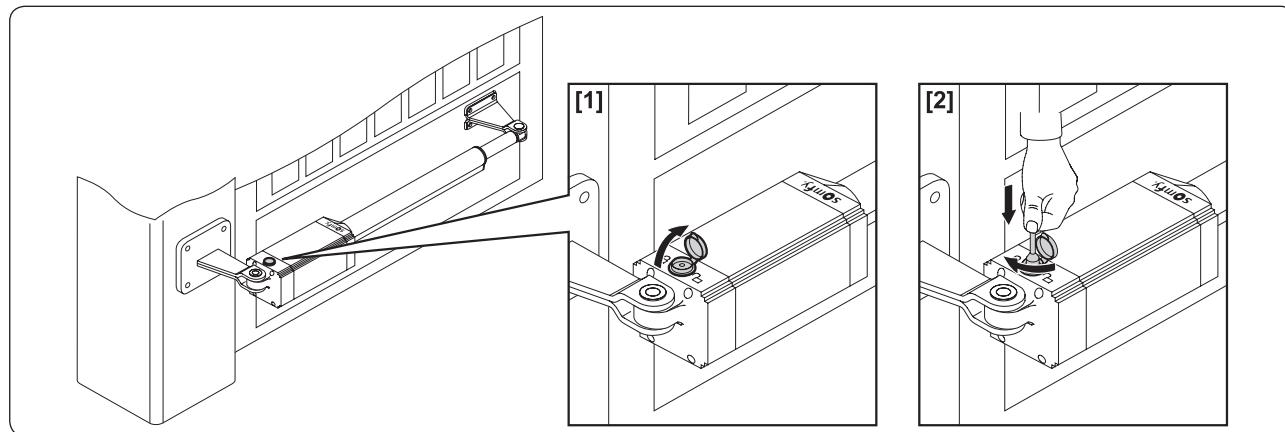

Checking operation

Before starting up the motor drive unit:

- Check that all components are solidly mounted
- Check all safety mechanisms for correct operation
- Check the emergency operation control
- Check that the electronic controller is operating correctly.

What do I do if the motor drive unit fails?

- Use a suitable instrument to check for the presence of voltage on the ends of the motor reduction gear unit after an opening or closing operation.
- If the drive rod does not turn in the right direction, reverse the electrical operating connections on the motor reduction gear unit.
- If the gate reverses direction after opening or closing, this means that the limit stops have not been correctly set. Refer to the section called "Adjusting the limit stops" to refine the position of the limit stops.

SPECIFICATIONS

	24 V version	230 V version
Power supply	24 V DC	230 V AC
Rotation speed	3800 rpm	2800 rpm
Power consumption	40 W	210 W
Current consumption	1.5 A	0.8 A
Push and pull torque	2000 N	2000 N
Useful travel	280 mm	280 mm
Drive rod speed	14 mm/s	12 mm/s
Obstacle detection (impact reaction)	Built-in torque limiter	Electronic clutch on the control panel
Limit stops	Built-in, magnetic and adjustable	-
Manual operation	By unlocking key	By unlocking key
Nbr. of operations per 24 hours	60 operations	60 operations
Maximum gate section length	1800 mm	1800 mm
Maximum gate section weight	250 kg	250 kg
Ambient conditions	-10°C to +60°C	-10°C to +60°C
Protection level	IP44	IP44
Lubrication	Greased for life	Greased for life
Capacitor	-	6.3 µF

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	2
GÜVENLİK TALİMATLARI	2
Uyarı	2
Güvenlik Talimatları	2
ÜRÜN AÇIKLAMASI	3
Bileşenler	3
Boyutlar	3
Uygulama	4
MONTAJ ÖNCESİ KONTROL EDİLECEKLER	4
Ön kontroller	4
Güvenlik talimatları	4
MONTAJ	5
Son desteğin takılması	5
Kapı bölümü desteğiinin takılması	6
Spesifik montajlar	7
Yerdeki kapı bölümü limit durdurma	7
Elektrik bağlantıları	7
LİMİT DURDURMALARIN AYARLANMASI - IXENGO S 24 V	8
FC1 kapanma limit durdurmanın ayarlanması	8
FC2 kapanma limit durdurmanın ayarlanması	8
ÇALIŞTIRMA TESTİ	9
Kapının elle açılması	9
Çalışmanın kontrol edilmesi	9
Motorun tahrik ünitesi çalışmazsa ne yapabilirim?	9
TEKNİK ÖZELLİKLER	9

TR

GENEL BİLGİLER

Bu kılavuza uygun olarak monte edilen bu ürün, EN 12453 ve EN 13241-1 standartları ile uyumludur. Ürünün montajına ve Çalıştırma kılavuzlarına atıfta bulunan bu talimatlar ürünün güvenliği, kişisel güvenlik ve yukarıda belirtilen standartların şartlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu talimatlara uyulmaması, karşılaşabilecek herhangi bir hasara yönelik Somfy'nin yükümlülüklerini geçersiz kılmaktadır. Somfy, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nin temel şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan etmektedir. Uygunluk Beyani, AB, İsviçre ve NO'da kullanımına uygun olacak şekilde www.somfy.com/ce (Ixengo_S) adresinde bulunmaktadır. (Ixengo_S)

Bu ürün Avrupa Birliği ve İsviçre'de kullanılabilir.

TR

GÜVENLİK TALİMATLARI

Uyarı

Önemli: Tüm talimatlara uyunuz, hatalı montaj ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Güvenlik talimatları

Motor tahrik sistemini monte etmeden önce tahrikli parçanın çalışır durumda olduğundan, doğru dengelenmiş olduğunu ve doğru şekilde açılıp kapandığını kontrol edin.

Tahrikli parçanın açılma hareketi nedeniyle tahrikli parça ve etrafındaki sabit parça arasında tehlikeli bölgelerden (sıkışma, kesilme ve herhangi bir bölgenin kaptırılması) gerçekleştirebilir kaçınılmalıdır.

Kapı tamamen açıkken kapının her kısmının arkasında 500 mm boşluk bırakın.

Konumuna kilitlenmeyen tüm düğmeler (dahili telefon, kilitli anahtar v.b) tahrikli parçanın karşısında ancak hareketli parçaların uzağında bulunmalıdır.

Takılan tüm düğmeler minimum 1.5 metre yüksekliğinde olmalı ve, bir anahtarla çalışması haricinde, insanlar tarafından ulaşılmamalıdır.

Motor tahrik sistemi yavru kapı engelleme hareketini içerecek şekilde kapının bölümleriyle kullanılamaz (motor tariğinin yavru kapının açılmasıyla çalışmamadığı sürece).

Montajdan sonra mekanizmanın doğru ayarlandığını ve koruma sistemi ve herhangi manuel ayırma mekanizmasının doğru şekilde çalıştığını kontrol edin.

Çalıştırma mekanizmasına yakın olan manuel ayırma mekanizmasını tanımlayan bir etiket yapıştırın.

Delme işlemi esnasında koruyucu gözlük takın.


Çalıştırma için Ixengo S sistemi 230 V- 50 Hz'lik ana güç kaynağını gerektirmektedir. Elektrik güç hattı:

- tamamen Ixengo S tarafından kullanılmaya yönelik tahsis edilmelidir,
- minimum 1.5 mm² lik çapraz kesitli kablo kullanılmalıdır,
- koruma cihazı (10 A sigorta veya devre kesici) ve bir artık akım cihazı (30 mA) temin edilmelidir,
- omnipolar bağlantı kesme mekanizması takılmış olmalıdır,
- uygulanabilir elektrik emniyeti standartlarına göre monte edilmiş olmalıdır.

Montaja bir akım koruyucu (NF C 611740 standardına uygun, maksimum kalıntı voltajı 2 kV) takılması tavsiye edilmektedir.

ÜRÜN AÇIKLAMASI



Parçalar

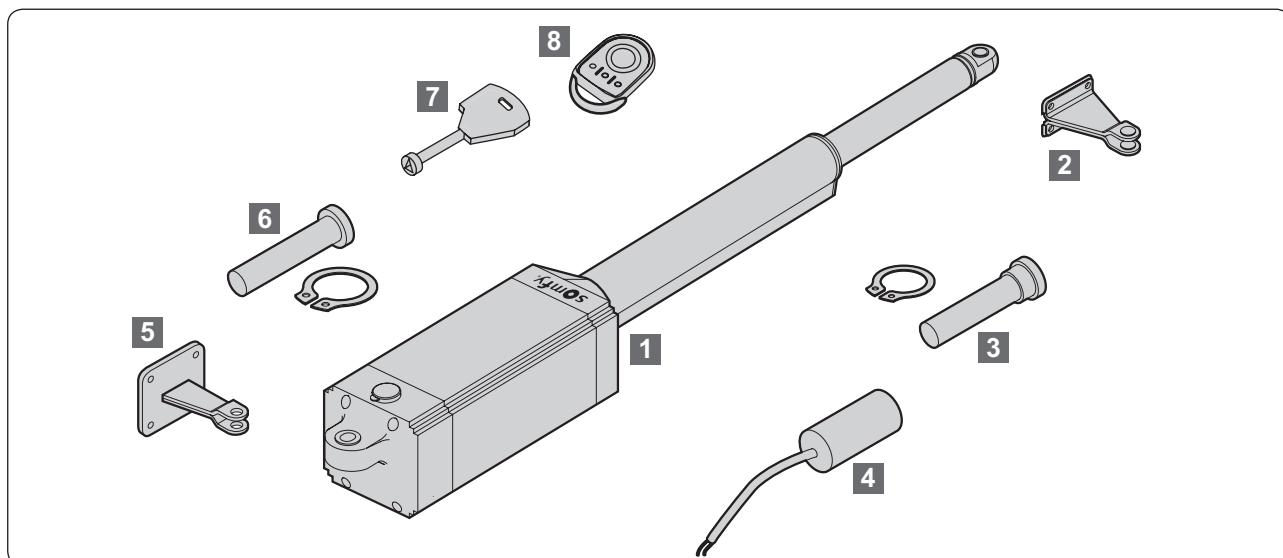


TR

Anahtar	Sayı Set	Sadece motor	Açıklama
1	2	1	Ixengo S motor ünitesi
2	2	1	Kapı montaj parçası
3	2	1	Motor/kapı montaj bloğu menteşe pimi + halka segmanlar
4	2	1	Kondansatör (sadece Ixengo S 230 V)
5	2	1	Kapı son montaj parçası
6	2	1	Motor/kapı sonraki montaj parçası menteşe pimi
7	1	1	Kilit açma anahtarı
8	2	0	Keygo RTS uzaktan kumanda

Boyutlar

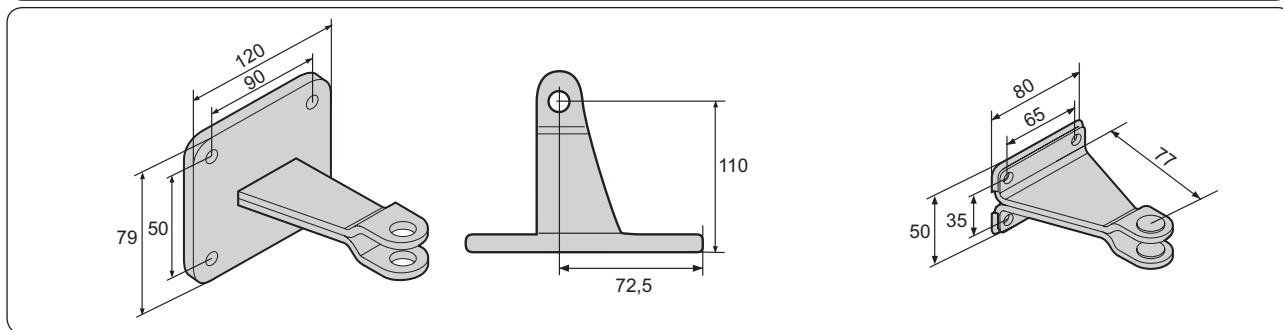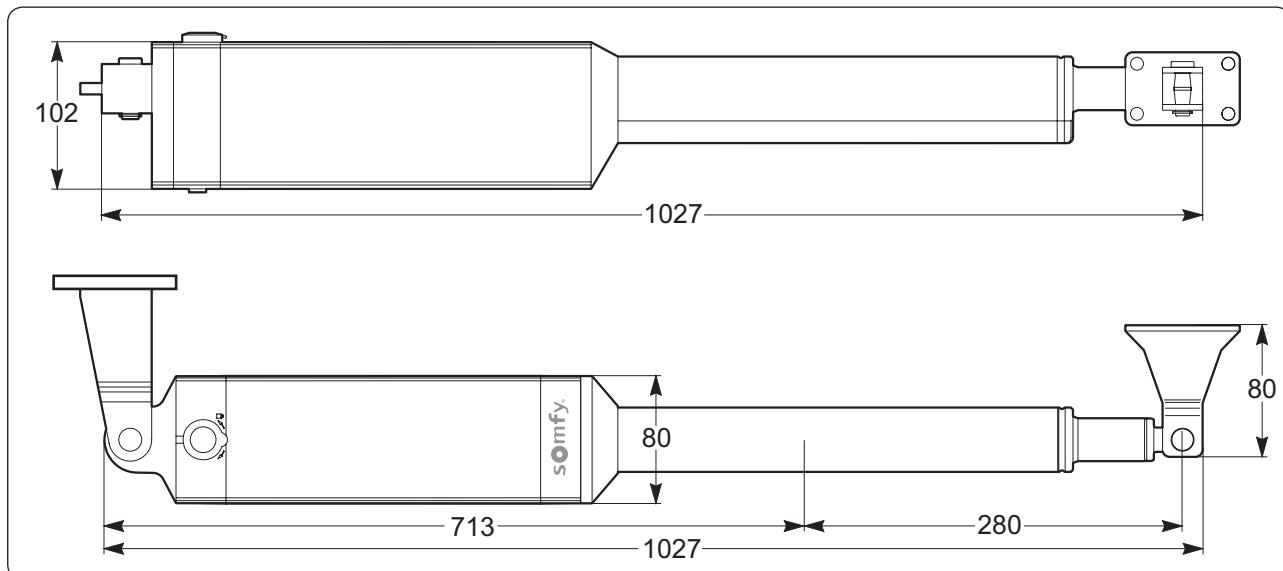

Uygulama

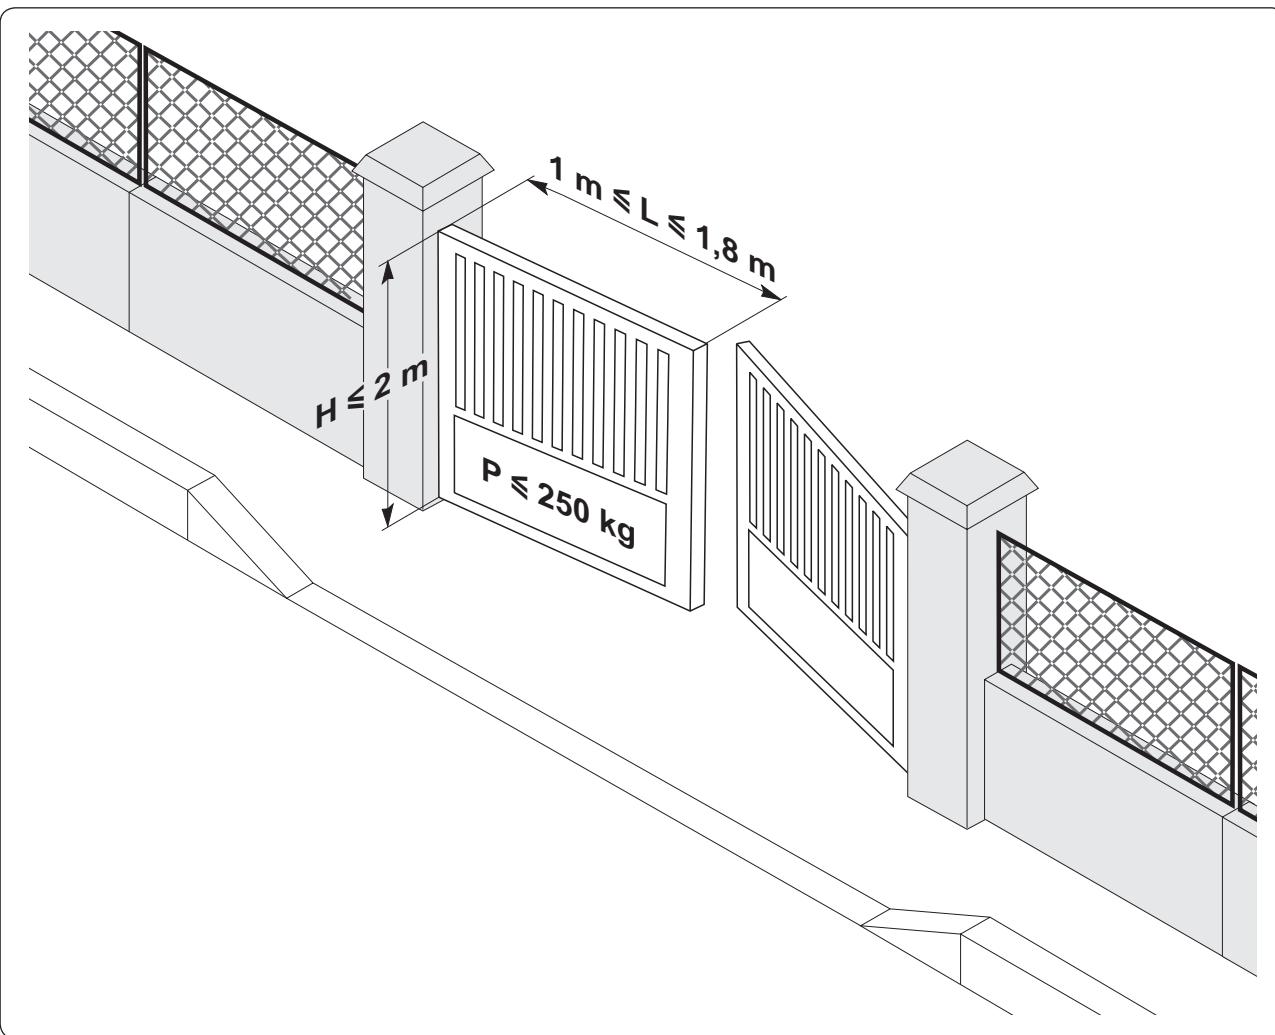

MONTAJ ÖNCESİ KONTROL EDİLECEKLER

Ön kontroller

Kapının yapısı yeteri kadar güçlü olmalıdır. Tüm durumlarda, tahrik çubuğu takviyeli bir noktaya doğru kapı bölümüne çarpmalıdır.

Kapının herhangi bir zorlukla karşılaşmaksızın elle hareket ettirilmesi gereklidir. Kapının iyi durumda ve tam dengede olduğunu kontrol edin.

Zemine monte edilen kapı bölüm limit durdurmaları hem açılma hemde kapanma yönleri için sağlanmalıdır.

Mevcut bir kapı için parçaların aşınmasını kontrol edin. Gerektiği takdirde bozuk veya aşınmış olan parçaları değiştirin.

Kapıda takviye bulunmaması halinde, destekleri bağılarken metal takviye plakaları kullanın.


Güvenlik talimatları

Montaj boyunca aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyulmalıdır:

- Montaj sırasında üzerinde bulunabilecek olan tüm takıları (bilezik, zincir veya diğerleri) çıkarın.
- Delme ve kaynak işlemleri sırasında koruyucu gözlük takın ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
- Daima uygun aletleri kullanın.
- Montaj tamamlanmadan şebekeye veya yedek aküye bağlantı yapmayın.


MONTAJ

Aşağıdaki şekil montaj için tanımlanacak olan boyutları göstermektedir.

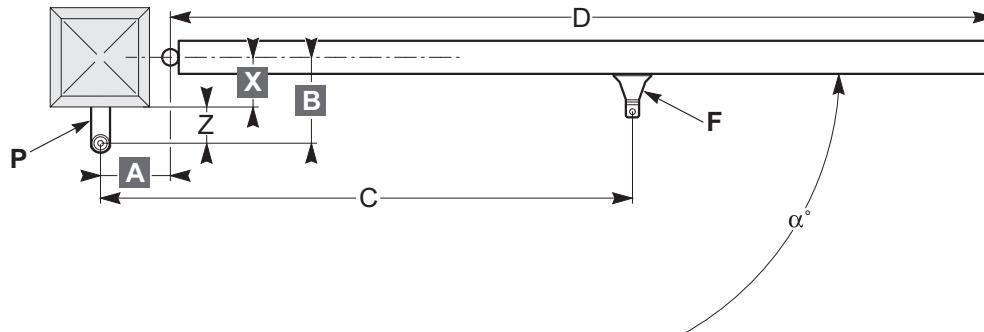


Anahtar:

- A-B:** montaj desteği **P**'nin takılacağı yeri belirlemek için kullanılan boyutlar
- C:** yataklar arasındaki mesafe (tavsiye edilen değer: 993 mm)
- X:** Kapı ekseniinden son kenara olan mesafe
- Z:** son kenar ve motor rotasyon ekseni arasındaki mesafe
- α° :** kapı açılma açısı
- P:** son montaj desteği
- D:** kapı bölüm uzunluğu
- F:** kapı bölüm kelepçesi

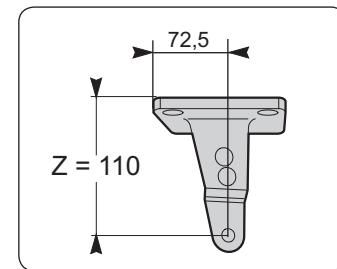

Son kelepçenin takılması

- istenen açılma açısı " α° " yi belirleyin.
- Kapıdaki **X** boyutunu ölçün.
- **B = Z + X**'i hesaplayın ; **Z = 110** mm'dir.

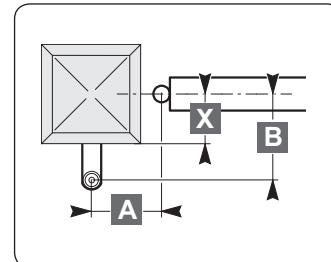

- Tablodan açılma hızına uyacak ve motorun uygun tahrikle çalışmasını sağlayacak birbirine yakın olan **A** ve **B** boyutlarını seçin. Seçilen boyutlar birbirlerine çok uzak olurlarsa kapı bölümünün hareketi sabit olmayacağı ve uygulanan ittirmeye ve çekme torku hareket esnasında değişiklik gösterecektir.

Aşağıdaki tablo sabit hızda $\alpha^\circ = 90^\circ$ olarak açılma için **A** ve **B** değerlerini göstermektedir.

B	A	100	110	120	130	140	150	160	170	180	α°
100					119	109	103	98	94	91	
110				112		105	98	94	91		
120			117		105	99	94	91			
130				107	99	94	90				
140		112		100	94	90					
150			102	94	90						
160	104	94		89							
170	95	89									
180	88										




İstenen " α° " açılma derecesi temelinde tablodan "**A**" ve "**B**" değerleri seçilebilir.

B fazla ise:

- (*Z* değerini artırmak veya azaltmaya gerek duyduğunuz durumlarda) *Z*'nin aşağıdaki dört veya sekiz değerinin ayarlanması sağlanan ayarlanabilir destekleri (9014609 ve 9014610) kullanın:

P1: <i>Z</i> = 77 mm	P5: <i>Z</i> = 150 mm	P9: <i>Z</i> = 215 mm	P11: <i>Z</i> = 235 mm
P2: <i>Z</i> = 90 mm	P6: <i>Z</i> = 165 mm	P10: <i>Z</i> = 225 mm	P12: <i>Z</i> = 250 mm
P3: <i>Z</i> = 110 mm	P7: <i>Z</i> = 190 mm		
P4: <i>Z</i> = 150 mm	P8: <i>Z</i> = 200 mm		

Ayarlanabilir destek montaj konumu

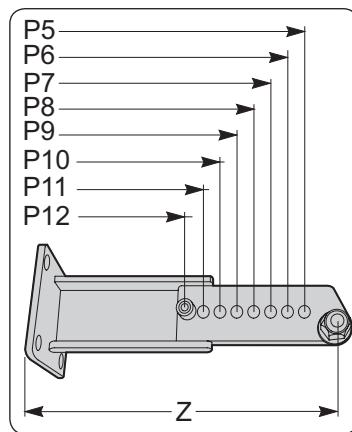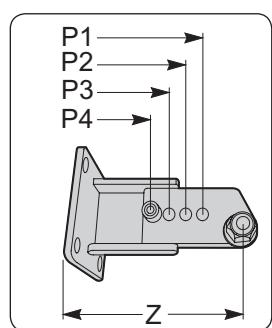
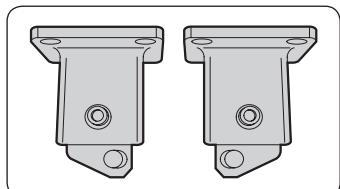


- veya **B** mesafesini azaltacak şekilde kapı menteşelerini hareket ettirin ("Özel Montajlar'a bakın).
- **P** desteğini takın.



**Desteği delin ve uca vidalayın.
Uca uygun olan bir destek kullanın.**

Destek yönü

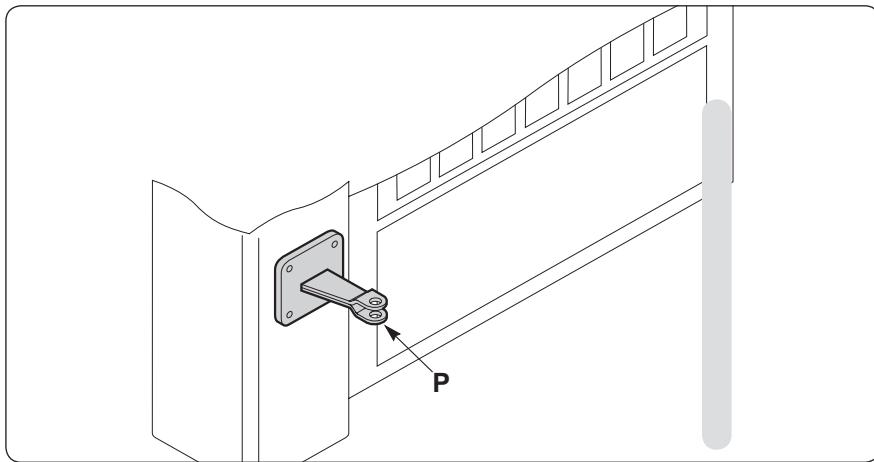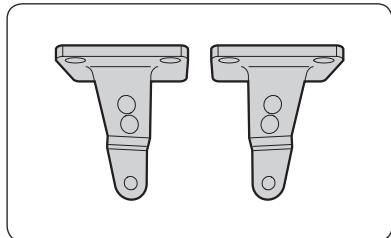

Note: **P** desteğini takmak için büyük rondelalar kullanın.

Örnek


İstenilen açılma açısı 90° olduğunda:

- Boyut **x** = 30 mm olarak ölçün
- Boyutu hesaplayın **B** = **x** + **Z** = 30 + 110 = 140 mm
- **B** = 140 boyutunu tabloya uygulayın ve 90° açılma için **A** = 140 boyutunu kullanın.


Kapı bölüm desteğiinin takılması

Önemli: kapı bölümünde **C** boyutunu (993 mm), iki destek merkezi arasındaki uzunluğu ölçün. Kapı bölümü montaj desteği için montaj eksenini işaretleyin.

- [1] Motor tıhrik birimi **E**'yi boşala. Tıhrik çubuğu hareketinin sonuna kadar genişletin.
- [2] Motor tıhrik ünitesini geçici olarak **P** desteğine takın.
- [3] Kapı bölümü desteği **F**'yi pivot pimi **G** ile tıhrik rodu **E** üzerine takın.
- [4] Bir su terazisi kullanarak motor tıhrik ünitesi **E**'nin yatay olarak hizalandığını kontrol edin.
- [5] Kapı bölümü desteği **F**'yi takın.

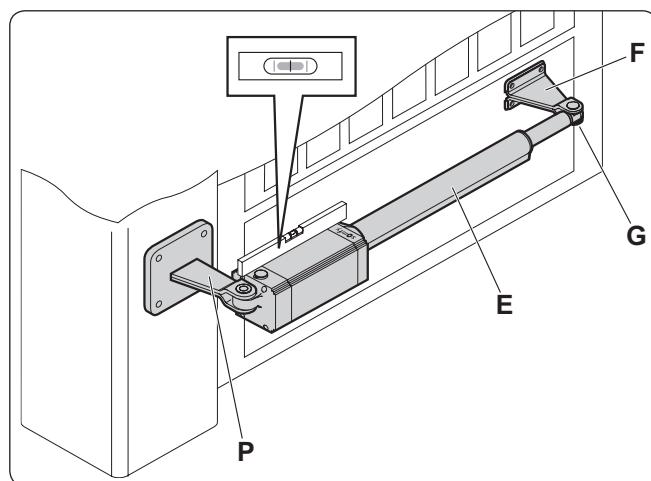

Spesifik montajlar

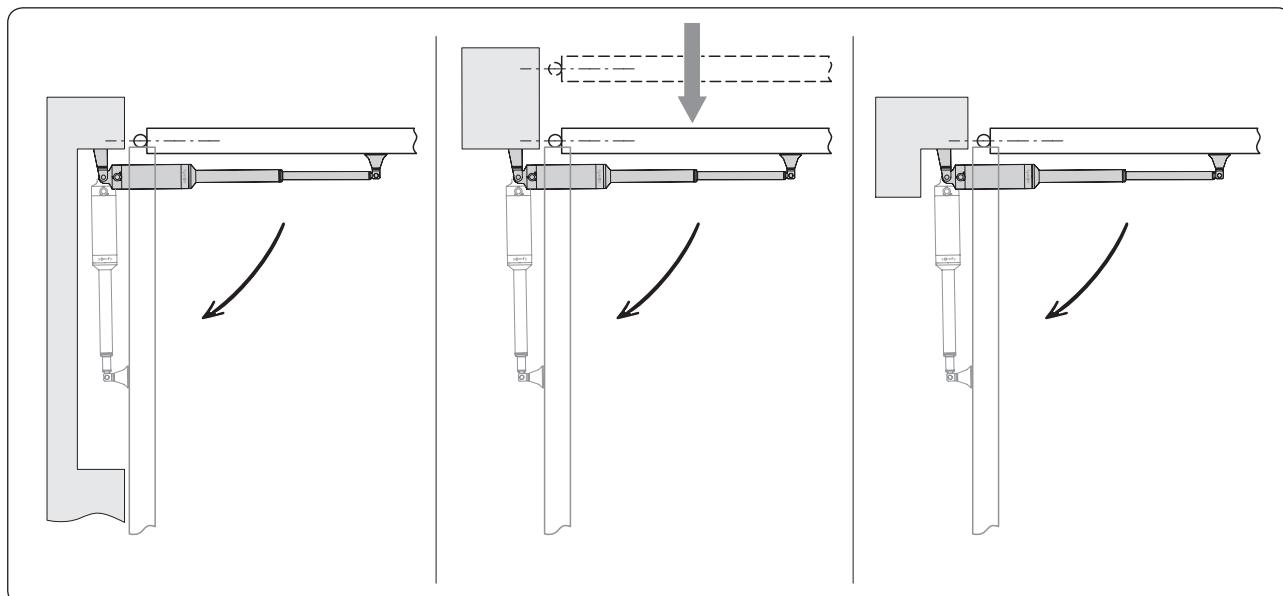


Parmaklığa niş ile montaj

Kapı menteşesinin hareket ettirilmesi

Niş ile kapı sonuna montaj

TR

Yerdeki kapı bölümü limit durdurma

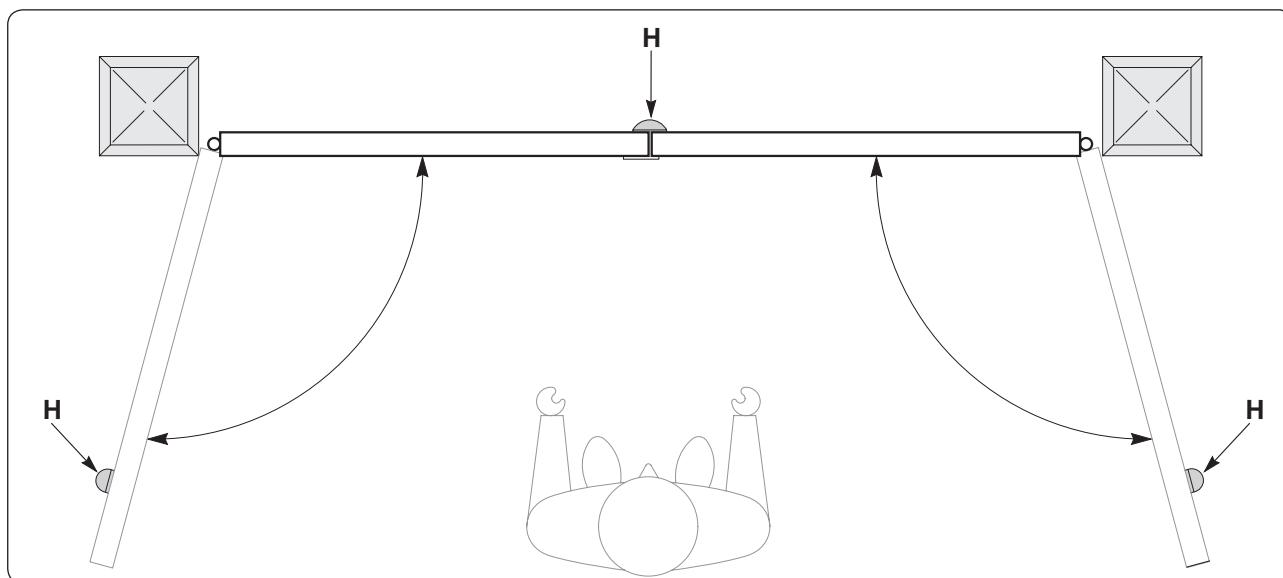


Yerde kapı bölüm limit durdurmaları **H**'in mevcut olduğunu kontrol edin.

Motor tahrik ünitesinin doğru çalışması için kapanma ve açılma yönlerinin her ikisi için de yerde limit durdurmalarının kullanılması gereklidir.

Yerdeki uç frenler kapı kanatlarına fiziksel basınç uygulamakta ve böylelikle silindirler üzerindeki mekanik stresi sınırlamaktadır.

Elektrik bağlantıları

Motor tahrik ünitesi ve Ixengo S 24 V için FX24 elektronik denetleyici ve Ixengo S 230 V için FX 230 elektronik denetleyici arasındaki bağlantıyi yapın.

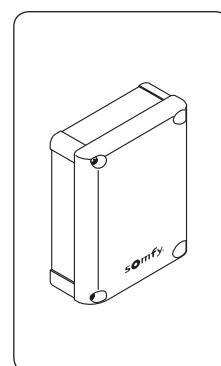


LİMİT DURDURMALARIN AYARLANMASI-IXENO S 24 V

24 V motor tıhrik ünitesi üzerindeki hareket mıknatıslarının ucunu doğru konumlandırmak suretiyle limit durdurmaları ayarlayın.

Önemli: 230 V motor tıhrik ünitesi için, FX 230 elektronik denetleyicideki talimatlara bakın ve motorun çalışma süresini ayarlayın.


FC1 kapanma limit durdurmanın ayarlanması

- [1] Kapı bölümünü kapatın.
- [2] Kapanma limit durdurma üzerindeki I ve J vidalarını gevşetin.
- [3] Limit durdurmayı J vidası ve kapı bölümü montaj destek ekseni arasındaki mesafe yaklaşık 376 mm. olacak şekilde hareket ettirin.
- [4] Kapıyı kapatın.
- [5] Kapı bölümünün istenen pozisyonuna göre çok erken durması halinde, limit durdurmayı tıhrik çubuğuun ucuna doğru biraz hareket ettirin.
- [6] Kapı bölümünün kapanma esnasında yerdeki limit durdurmaya çarpması halinde, motor tıhrik ünitesi hareket yönünü değiştirir, sonra limit durdurmayı motor tıhrik ünitesinin gövdesine doğru biraz kaydırın.
- [7] Limit durdurmaların konumunu doğru şekilde belirledikten sonra I ve J vidalarını sıkın.

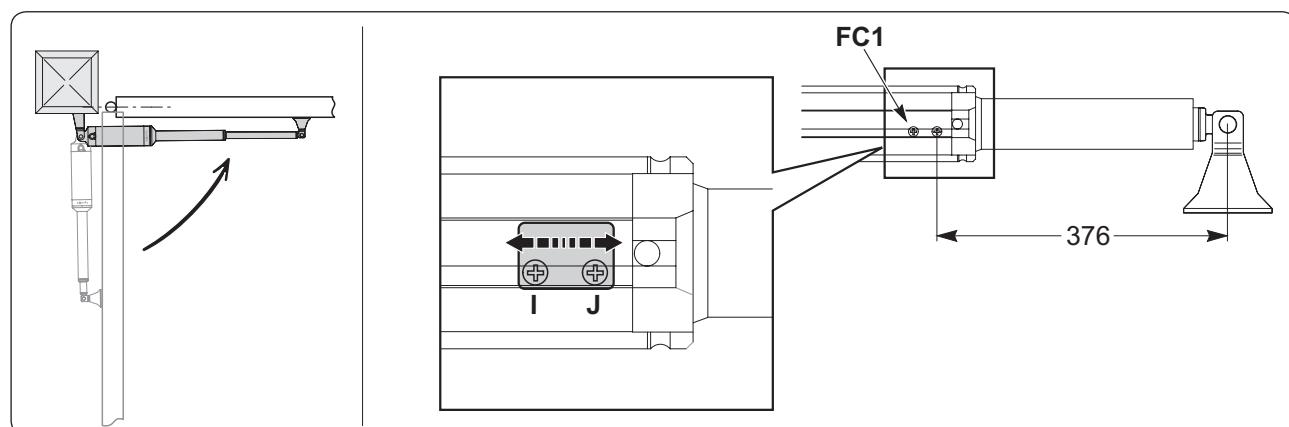

FC2 açılma limit durdurmanın ayarlanması

- [1] Kapı bölümünü açın.
- [2] Açılma limit durdurmanın üzerinde bulunan K ve L vidalarını gevşetin.
- [3] Limit durdurmayı L vidası ve kapı bölümü montaj destek ekseni arasındaki mesafe yaklaşık 376 mm. olacak şekilde hareket ettirin.
- [4] Kapıyı açın.
- [5] Kapı bölümünün istenen pozisyonuna göre çok erken durması halinde, limit durdurmayı motor tıhrik ünitesinin gövdesine doğru biraz hareket ettirin.
- [6] Kapı bölümünün açılma esnasında yerdeki limit durdurmaya çarpması halinde, motor tıhrik ünitesi hareket yönünü değiştirir, sonra limit durdurmayı tıhrik çubuğuun ucuna doğru biraz kaydırın.
- [7] Limit durdurmanın konumunu doğru şekilde belirledikten sonra K ve L vidalarını sıkın.

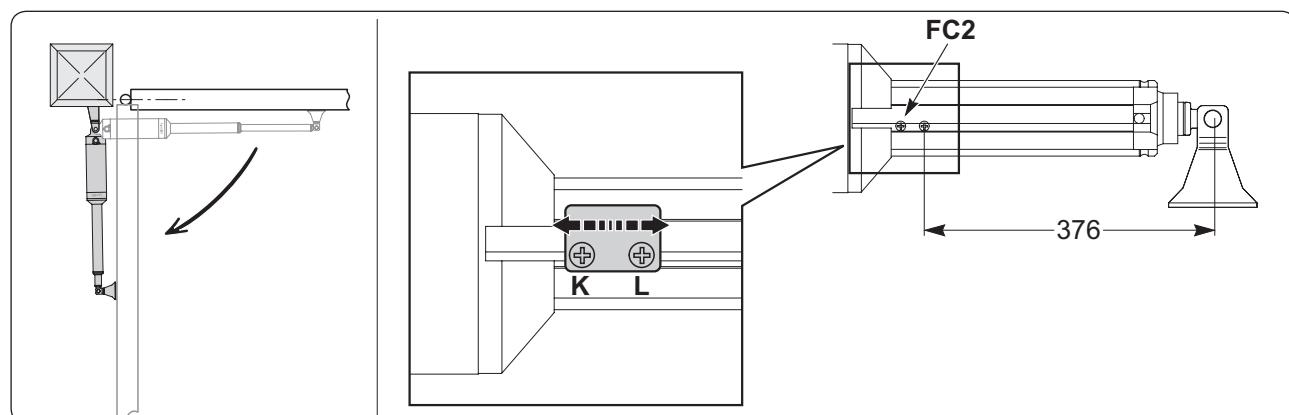

Not: Elektronik denetleyiciyi programlarken limit durdurmanın harekete geçeceğini gözönünde bulundurun.

Yerdeki limit durdurmaya doğru baskı yapmak için motor tıhrik ünitesi 1 veya 2 cm. boyunca hareketine devam eder.

KAPININ ELLE AÇILMASI

Kapının elle açılması


Gerektiği taktirde, motor tahrik ünitesinde bir ayırma kolu bulunmaktadır ve kapı bölümü elle hareket ettirilebilir

[1] Kilitleme kapağını kaldırıldıktan sonra ayırma kolunu takın ve saat yönünde 90° döndürün.

[2] Kapıyı açmak için kapı bölümünü elle ittirin.

[3] Motorun tahrikli çalışmasına dönmek için ayırma kolunu ters istikamette döndürün.

[4] Kilitleme kapağını yeniden takın.

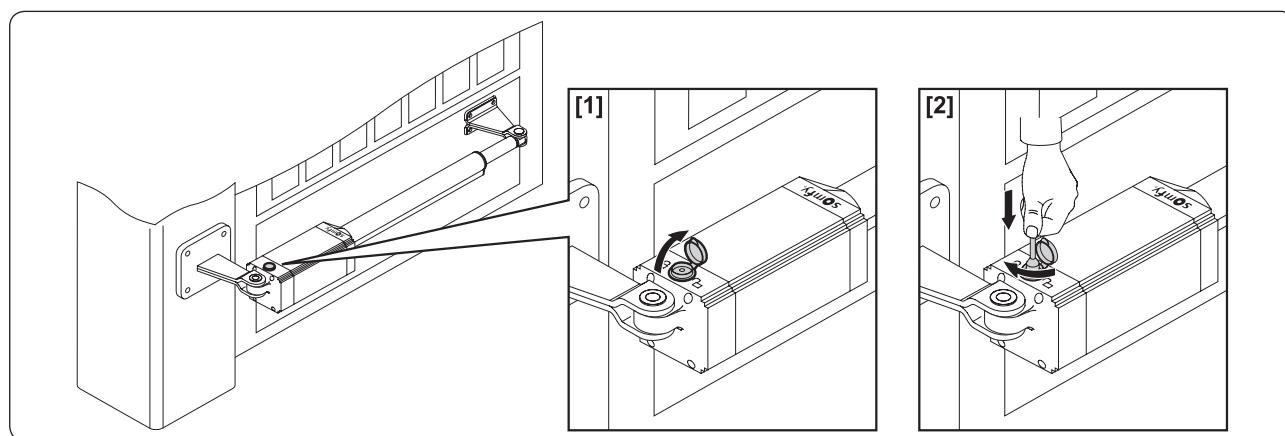

TR

Çalışma kontrolü

Motor tahrik ünitesini çalıştırmadan önce:

- Tüm parçaların sağlam bir şekilde monte edildiğini kontrol edin
- Tüm emniyet mekanizmalarının doğru çalıştığını kontrol edin.
- Emniyet çalışma kumandasını kontrol edin.
- Elektronik denetleyicinin doğru çalıştığını kontrol edin.

Motor tahrik ünitesi çalışmadığında ne yapmalıyım?

- Açılmaya veya kapanmadan sonra motor redüksyon dişlisinin ucuna elektrik geldiğini uygun bir aletle kontrol edin.
- Tahrik çubuğu doğru yönde dönmüyorsa, motor redüksyon dişlisini üzerindeki elektrik bağlantılarını değiştirin.
- Açılmaya ve kapanmadan sonra kapı yön değiştiriyorsa, bu limit durdurmanın doğru ayarlanmadığı anlamına gelir. Limit durdurmanın konumunu yeniden belirlemek için "Limit durdurmanın ayarlanması" başlıklı bölüme bakın.

TEKNİK ÖZELLİKLER


	24 V	230 V
Güç kaynağı	24 V DC	230 V AC
Rotasyon hızı	3800 rpm	2800 rpm
Güç tüketimi	40 W	210 W
Akım tüketimi	1.5 A	0.8 A
İtme ve çekme torku	2000 N	2000 N
Gerekken hareket	280 mm	280 mm
Tahrik rotunun hızı	14 mm/s	12 mm/s
Engel tesisi (etki tepkimesi)	Dahili tork sınırlayıcı	Kumanda panelinde elektronik ayırma
Limit durdurmalar	Dahili, manyetik ve ayarlanabilir	-
Manuel çalışma	Kilit açma anahtarı ile	Kilit açma anahtarı ile
24 saat içinde çalışma	60 kere çalışma	60 kere çalışma
Kapı bölümü maks. uzunluğu	1800 mm	1800 mm
Kapı bölümünün ağırlığı	250 kg	250 kg
Çevre koşulları	-10 °C ila +60 °C	-10 °C ila +60 °C
Koruma düzeyi	IP44	IP44
Yağlama	Gres yağı	Gres yağı
Kondansatör	-	6.3 µF

آزمایش عملکرد

باز شدن دستی

به منظور حرکت دادن دستی درب در موقع ضروری، جک به یک کلید خلاص کن مجهز شده است.

- [۱] پس از برداشتن درپوش قفل، کلید خلاص کن را وارد کنید و آنرا 90° در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.
- [۲] برای باز کردن درب، لنگه درب را به صورت دستی حرکت دهید.
- [۳] برای برگرداندن عملکرد موتور به حالت اولیه، کلید را در جهت عکس بچرخانید.
- [۴] درپوش را در محل خود قرار دهید.

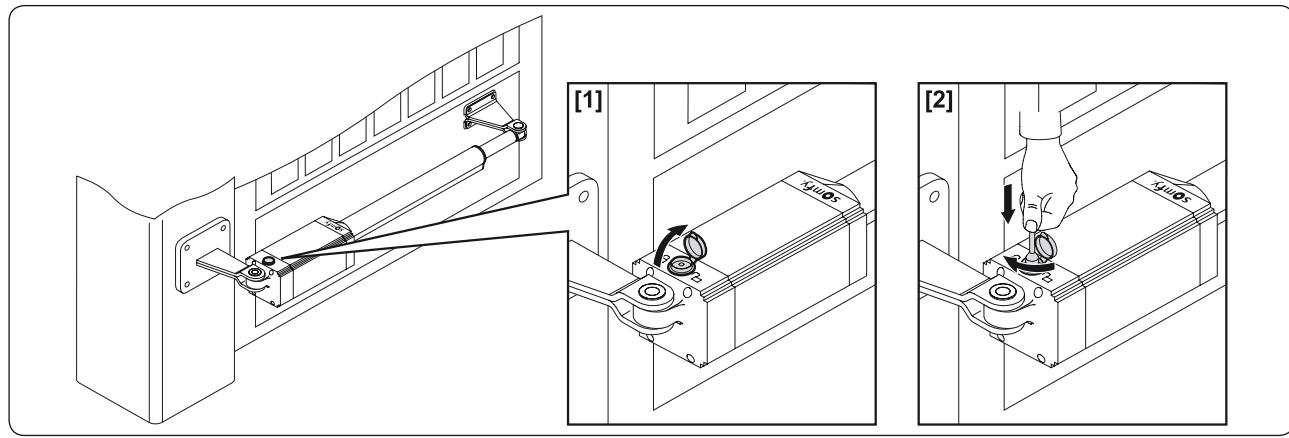

بررسی عملکرد

قبل از راه اندازی جک:

- مطمئن شوید تمام اجزاء به صورت محکم تثبیت شده‌اند.
- عملکرد صحیح کلیه تجهیزات ایمنی را بررسی کنید.
- کنترل حرکت اضطراری را بررسی کنید.
- عملکرد صحیح کنترل الکترونیکی را بررسی کنید.

در صورت عملکرد غیر صحیح جک چه باید کرد

- پس از انجام حرکت باز و بسته شدن درب، با یک ابزار مخصوص، وجود جریان را در قسمت‌های کاهنده انتهایی کاهنده موتور بررسی کنید.
- اگر جک در جهت صحیح حرکت نمی‌کند، اتصالات کاهنده موتور را معکوس کنید.
- اگر درب پس از باز یا بسته شدن در جهت عکس به حرکت در آید، مفهوم آن این است که متوقف کننده‌های انتهای حرکت به طور صحیح تنظیم نشده‌اند. برای تنظیم جهت متوقف کننده‌ها، به پاراگراف "تنظیم متوقف کننده‌های انتهای حرکت" مراجعه کنید.

مشخصات فنی


230 V	24 V	تغذیه
230 V CC	24 V CC	سرعت چرخش
2800 rpm	3800 rpm	توان مصرفی
210 W	40 W	جریان مصرفی
0.8 A	1.5 A	نیروی فشار و کشش
2000 N	2000 N	مسیر لازم
280 mm	280 mm	سرعت میله
12 mm/s	14 mm/s	تشخیص مانع (واکنش به ضربه)
وضعیت غیر خلاص الکترونیکی برروی صفحه کنترل	محدود کننده گشتاور تعییه شده	متوقف کننده‌های انتهای مسیر
-	آهنرباهای ضمیمه شده و قابل تنظیم	حرکت دستی
با کلید خلاص کن	با کلید خلاص کن	تعداد حرکت در ۲۴ ساعت
۶۰ حرکت	۶۰ حرکت	حداکثر طول لنگه درب
1800 mm	1800 mm	شرایط محیطی
250 kg	250 kg	کلاس حفاظتی
+60 C° -10 C°	+60 C° -10 C°	روغنکاری
IP44	IP44	خازن
گریس با دوام	گریس با دوام	
6.3 µF	-	

تنظیمات متوقف کننده‌های انتهای حرکت - IXENGO S 24 V

تنظیم متوقف کننده‌های انتهای حرکت، با درست قرار دادن آهنرباهای انتهای حرکت جک 24 V انجام می‌شود.
تذکرات مهم: برای جک 24 V. به راهنمای الکترونیکی کنترل 230 FX رجوع کنید و زمان کار موتور را تنظیم نمایید.


تنظیم انتهای حرکت بسته شدن FC1

- [۱] لنگه درب را بیندید.
- [۲] پیچ‌های A و L انتهای حرکت بسته شدن را شل کنید.
- [۳] متوقف کننده را به نحوی جابه‌جا کنید که فاصله بین پیچ L و محور زبانه درب حدود 376 mm باشد.
- [۴] درب را یکبار بیندید.
- [۵] اگر درب زودتر از زمان بسته شدن مورد نظر متوقف شد، متوقف کننده را کمی به سمت انتهای میله جابه‌جا کنید.
- [۶] اگر درب به متوقف کننده زمینی بسته شدن برخورد کرد و جک حرکت را معکوس نمود، متوقف کننده را کمی به سمت بدنه جک جابه‌جا کنید.
- [۷] پس از تعیین موقعیت صحیح متوقف کننده، پیچ‌های A و L را بیندید.

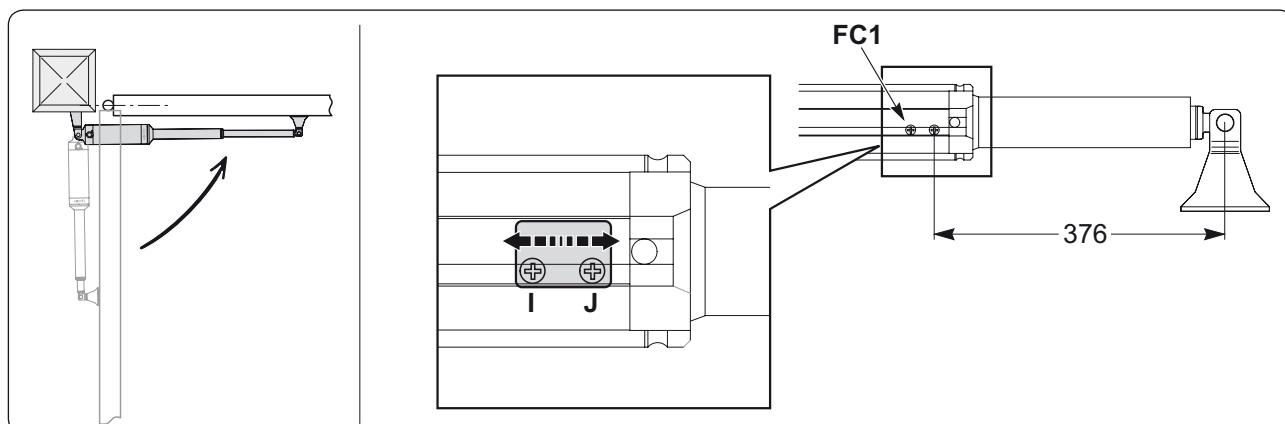


تنظیم انتهای حرکت باز شدن FC2

- [۱] درب را باز کنید.
- [۲] پیچ‌های K و L انتهای حرکت باز شدن را شل کنید.
- [۳] متوقف کننده را به نحوی جابه‌جا کنید که فاصله بین پیچ L و محور زبانه درب حدود 376 mm باشد.
- [۴] درب را باز کنید.
- [۵] اگر درب خیلی زود متوقف شد، متوقف کننده را کمی به سمت بدنه جک جابه‌جا کنید.
- [۶] اگر درب به متوقف کننده زمینی باز شدن برخورد کرد و جک حرکت را معکوس نمود، متوقف کننده را کمی به سمت میله جابه‌جا کنید.
- [۷] پس از تعیین موقعیت صحیح متوقف کننده، پیچ‌های K و L را بیندید.

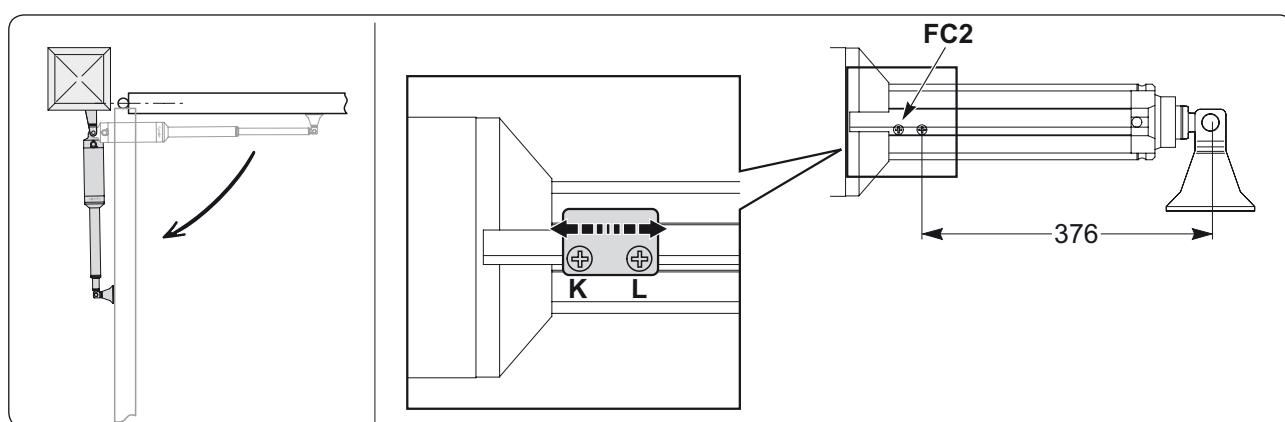


تذکر: هنگام برنامه ریزی کنترل الکترونیکی، لازم است متوقف کننده‌ای انتهای حرکت کمی جلوتر قرار داده شوند. به منظور ایجاد اتکای مناسب بربروی متوقف کننده‌های زمینی، جک ۱ یا ۲ سانتیمتر به حرکت خود ادامه می‌دهد (حدود 100 ms).

حالات خاص نصب

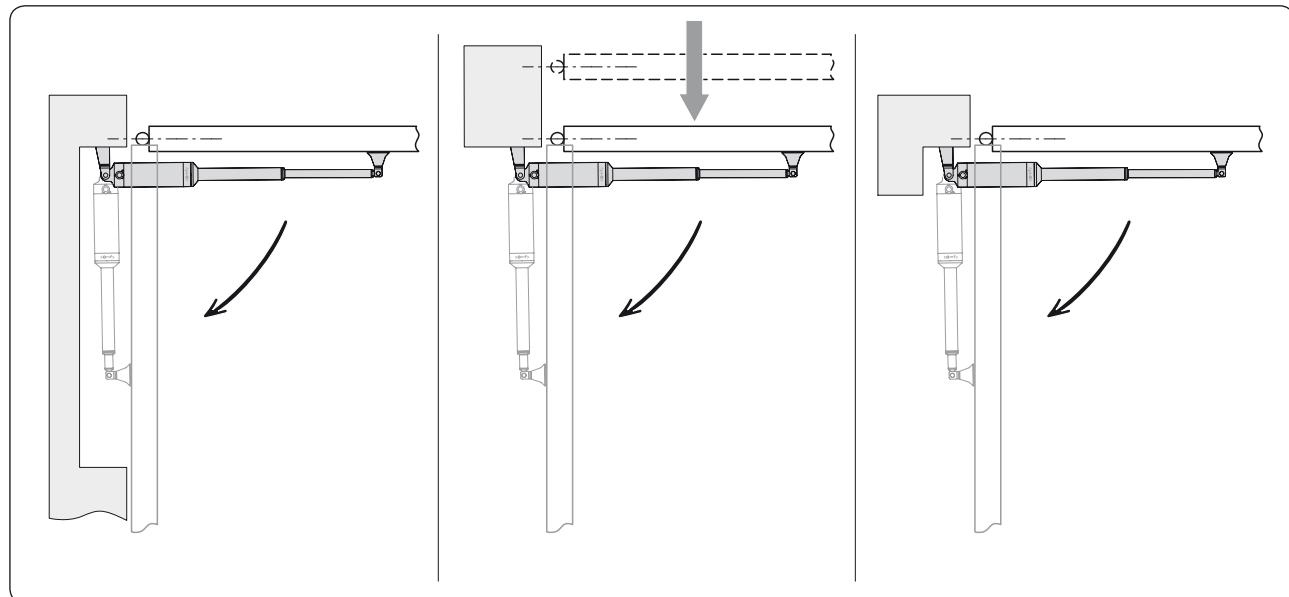

FA


متوقف کننده‌های زمینی درب‌ها

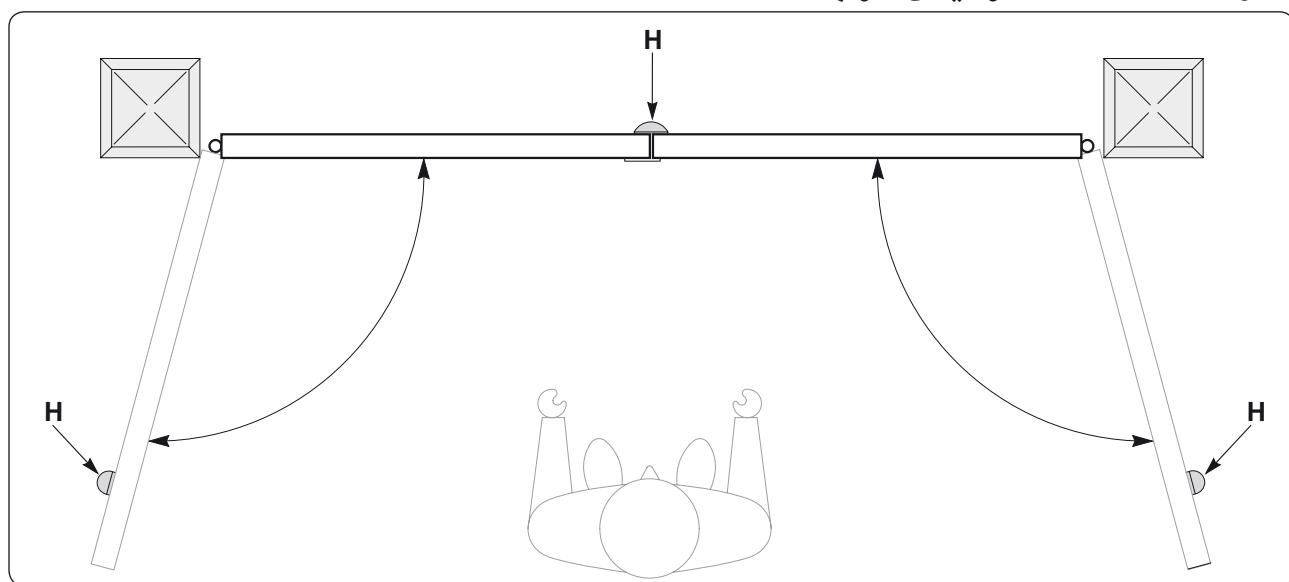

وجود متوقف کننده‌های زمینی H درب‌ها را بررسی کنید.
استفاده از متوقف کننده‌های زمینی هنگام باز و بسته شدن درب برای عملکرد جک، اجباری است. متوقف کننده‌های زمینی به لنگه درب‌ها فشار فیزیکی وارد می‌کنند و مانع وارد آمدن فشارهای مکانیکی به جک‌ها می‌شوند (به خصوص هنگام وزش باد).


اتصالات الکتریکی

اتصالات جک با کنترل الکترونیکی 24 V FX 24 V را برای Ixengo S 24 V
و 230 V FX 230 V برقرار کنید.

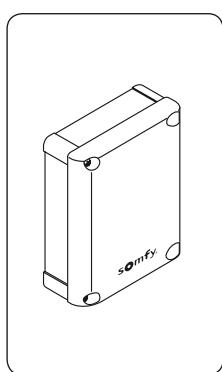

اگر اندازه **B** خیلی زیاد باشد:

- از زبانه های نصب قابل تنظیم (9014609 یا 9014610) که امكان تغییر ۴ یا ۸ مقدار **Z** را فراهم می آورد، استفاده کنید (در صورتی که احتیاج به کاهش یا افزایش مقدار **Z** باشد):

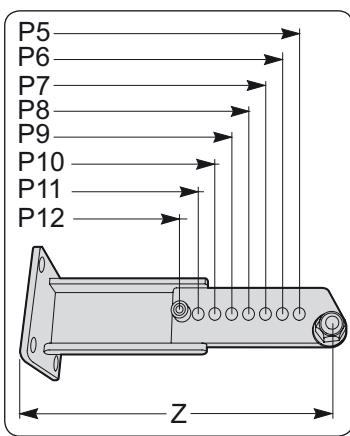

P11: Z = 235 mm
P12: Z = 250 mm

P9: Z = 215 mm
P10: Z = 225 mm


P5: Z = 150 mm
P6: Z = 165 mm

P7: Z = 190 mm
P8: Z = 200 mm

P1: Z = 77 mm
P2: Z = 90 mm

P3: Z = 110 mm
P4: Z = 150 mm

جهت نصب زبانه قابل تنظیم


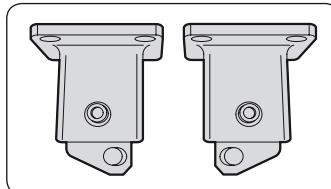


چپ راست

- یا لولای درب را با کاهش فاصله **B** جایه جا کنید (به بخش "حالات های خاص نصب" رجوع کنید).
- زبانه نصب **P** را تثبیت کنید.

!
زبانه را سوراخ و درستون پیچ کنید.
از زبانه های مناسب با پایه نگهدارنده استفاده کنید.

جهت نصب زبانه ها

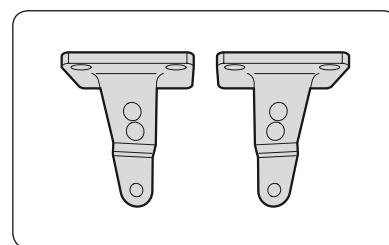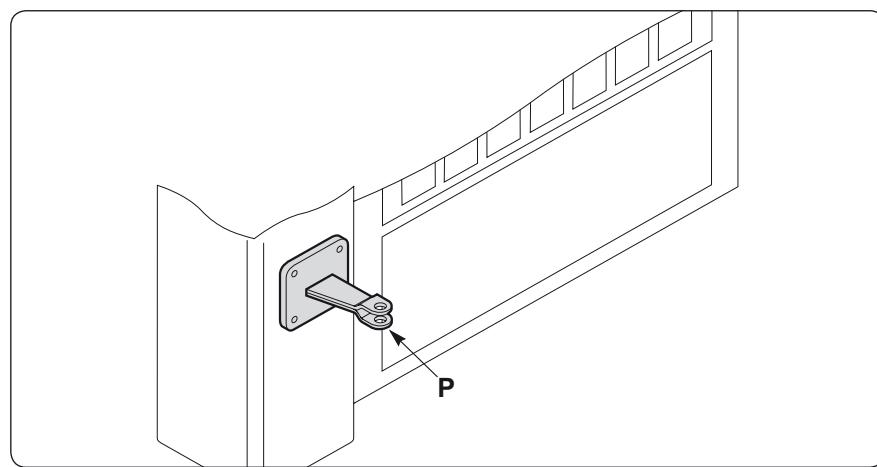

چپ راست

تذکر: از خارهای فنری بزرگ برای تثبیت زبانه **P** استفاده کنید.

مثال

برای زاویه باز شدن 90° :

- مقدار **X** = 30 mm را اندازه گیری کنید
- مقدار **B** = **X** + **Z** = $30 + 110 = 140$ mm را محاسبه کنید
- اندازه 140 را در حدول وارد کنید و از یک اندازه 140 برای باز شدن در 90° استفاده کنید.

قرار دادن زبانه نصب لنگه درب

تذکرات مهم: مقدار (993 mm) **C**، فاصله بین محوری نصب دو زبانه، را روی لنگه درب اندازه گیری کنید. محور نصب زبانه لنگه درب را علامت بزنید.


[۱] قفل جک **E** را باز کنید. میله را تا انتهای بیرون بشید.

[۲] به صورت موقت، جک را روی پایه نگهدارنده آن **P** قرار دهید.

[۳] زبانه نصب لنگه درب **F** را به همراه محور **G** روی جک **E** قرار دهید.


[۴] با یک ابزار ترازن افقی بودن جک **E** را بررسی کنید.

[۵] زبانه نصب لنگه درب **F** را ثابت کنید.

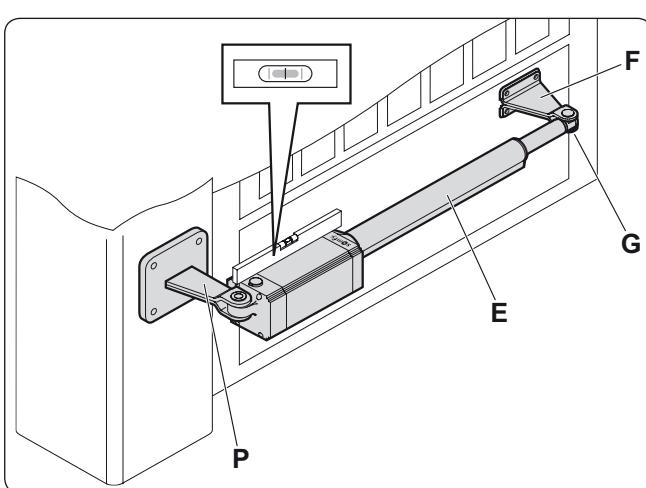


نصب

شکل زیر اندازه‌های تعیین شده برای نصب را نشان می‌دهد.

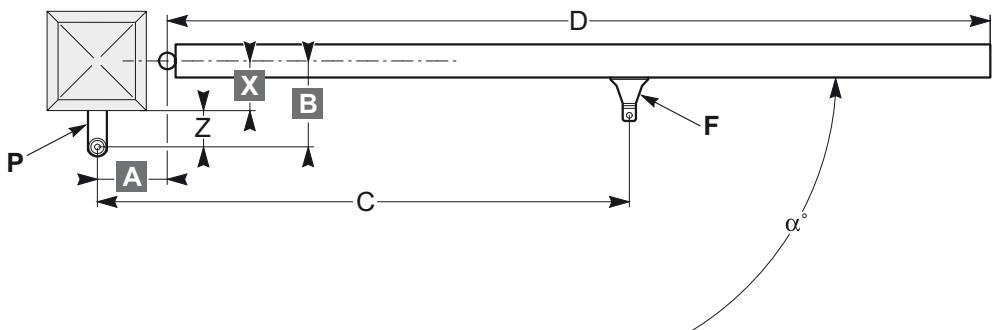

FA

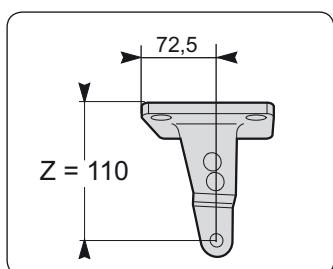

راهنمای:

A-B: اندازه‌ها برای تعیین نقطه نصب زبانه

C: مقدار بین محوری نصب (مقدار توصیه شده: 993 mm)

X: فاصله محور درب تا لبه ستون


Z: فاصله لبه ستون تا محور گردش موتور

α° : زاویه باز شدن درب

P: زبانه نصب به ستون

D: طول لنگه درب

F: زبانه نصب لنگه درب.

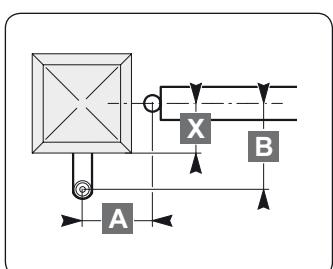

قرار دادن زبانه نصب ستون

• زاویه باز شدن دلخواه را تعیین کنید "α°".

• مقدار **X** را روی درب اندازه گیری کنید.


• اندازه **B = Z + X** را با آکاھی از اینکه **Z = 110 mm** است، محاسبه کنید.

• در جدول، اندازه‌های **A** و **B** را که به طور قابل توجهی با هم تشابه دارند، جهت رعایت سرعت باز شدن درب و اطمینان از درست بودن عملکرد جک، انتخاب کنید. اگر اندازه‌ها خیلی با هم تفاوت دارند، حرکت لنگه درب ثابت نیست و نیروی کششش یا فشار هنگام حرکت تغییر می‌کند.

جدول مقادیر مطلوب **A** و **B** را برای باز شدن $90^\circ = \alpha^\circ$ با سرعت ثابت، نشان می‌دهد.

180	170	160	150	140	130	120	110	100	A	B
91	94	98	103	109	119				100	
	91	94	98	105	112				110	
		91	94	99	105	117			120	
			90	94	99	107			130	
				90	94	100	112		140	
					90	94	102		150	
						89	94	104	160	
							89	95	170	
α°								88	180	

می‌توان از روی جدول، مقادیر **"A"** و **"B"** را بر حسب درجه باز شدن " α° " دلخواه انتخاب کرد.

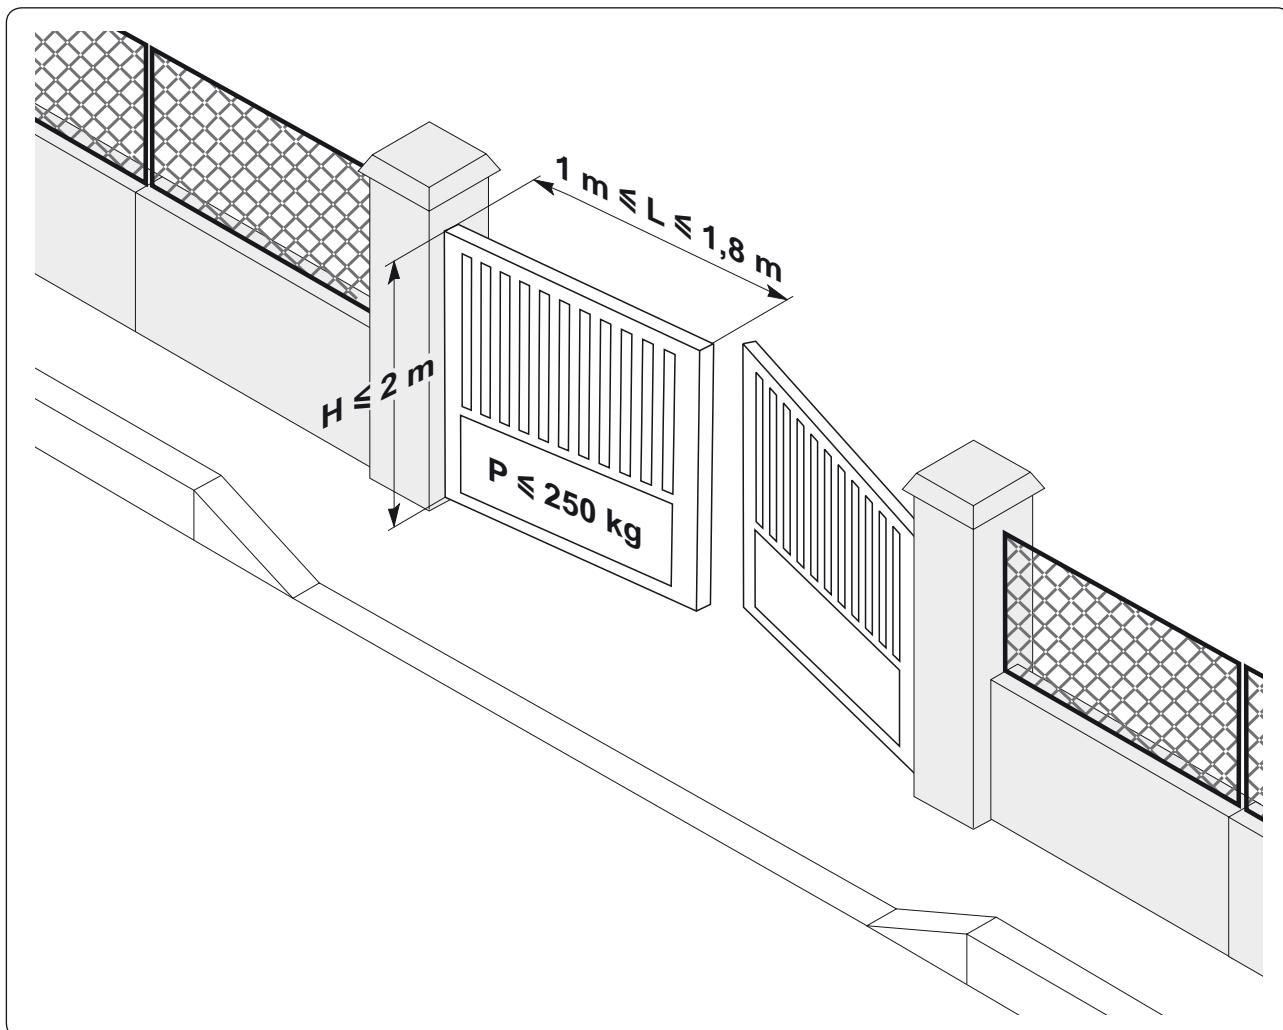

FA

نکاتی که باید قبل از نصب بررسی شوند

بررسی‌های اولیه

- ساختار درب به اندازه کافی محکم است. در کلیه موارد، جک باید لنگه درب را به سمت یک نقطه با ثبات‌تر حرکت دهد. درب باید به صورت دستی به راحتی عمل کند. شرایط مکانیکی سالم و تعادل کامل آنرا بررسی کنید.
- متوقف کننده‌های زمینی در هر دو نقطه باز و بسته شدن، نصب شده‌اند. سامفی توصیه می‌کند برای بهتر نگهداشتن درب در حالت باز، متوقف کننده در قسمت باز شدن نصب شود.
- در صورت استفاده از درب موجود، استهلاک اجزاء آنرا بررسی کنید. در صورت لزوم، قطعات معیوب یا مستهلاک را تعمیر و یا تعویض کنید.
- اگر درب دارای قطعه تقویتی نیست، از صفحه‌های تقویتی فلزی برای نصب گونیها استفاده کنید.


دستورالعمل‌های ایمنی

دستورالعمل‌های ایمنی باید در تمام مدت زمان عملیات نصب رعایت شوند:

- زیورآلات خود را هنگام نصب باز کنید (دستبند، زنجیر و غیره)
- اربی عملیات سوراخ‌کاری و جوشکاری از عینک مخصوص و محافظهای مناسب استفاده کنید.
- از ابزار مناسب استفاده کنید
- قبل از پایان عملیات نصب، برق شهر یا باتری اضطراری را وصل نکنید.



توصیف محصول

محتویات

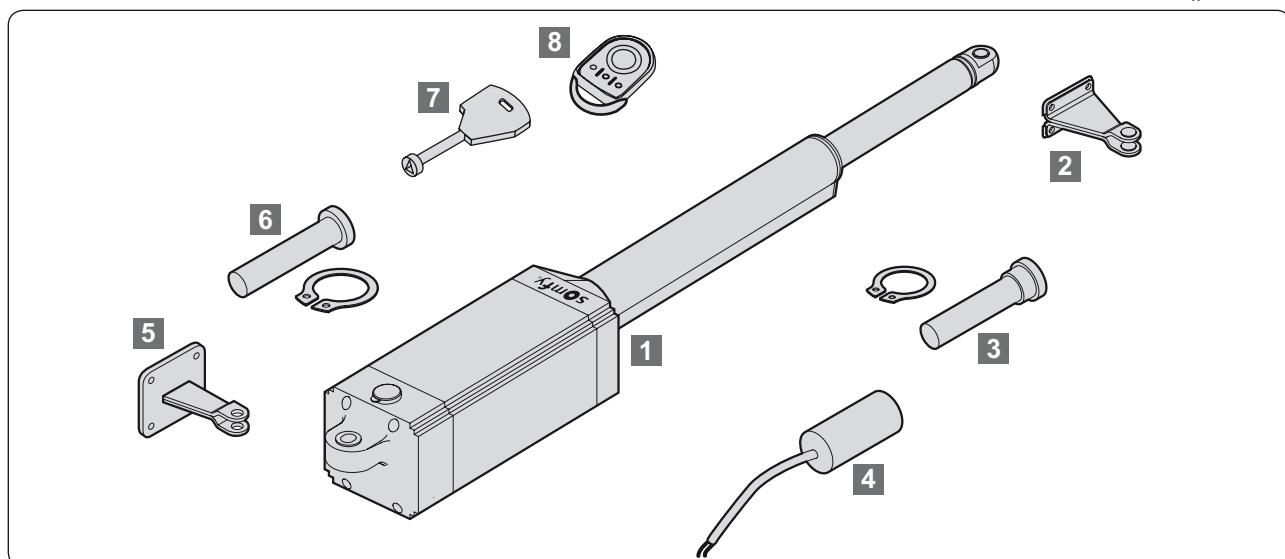

شرح	تعداد		شماره کیت
	فقط موتور	کیت	
موتور Ixengo S	۱	۲	۱
زبانه نصب درب	۱	۲	۲
محور ارتباط موتور/زبانه نصب درب + گیره خازن (فقط برای Ixengo S 230 V)	۱	۲	۳
زبانه نصب ستون	۱	۲	۴
محور ارتباط موتور/زبانه نصب ستون	۱	۲	۵
کلید خلاص کن	۱	۱	۶
Keygo RTS	.	۲	۷

ابعاد

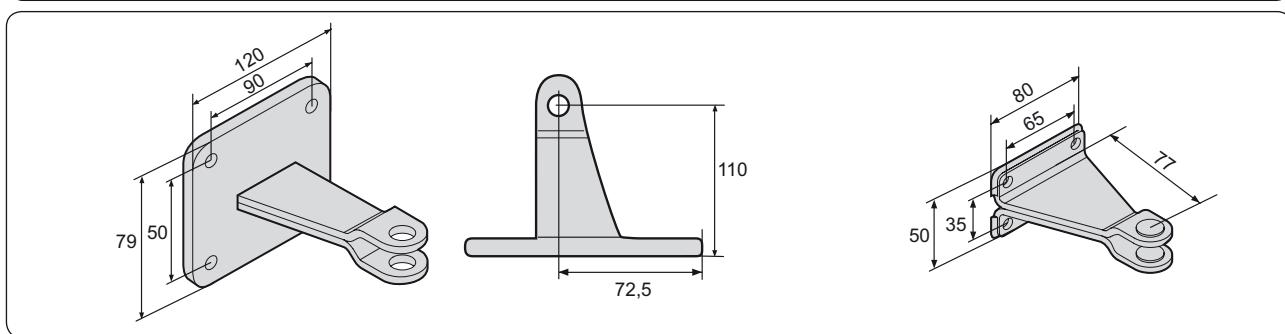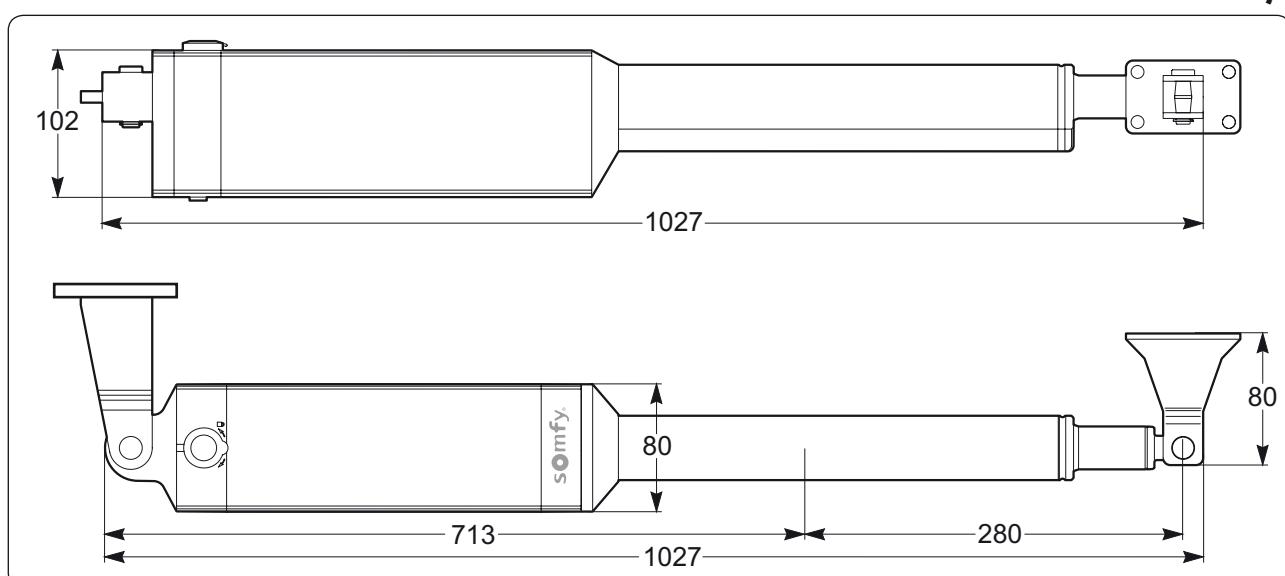

کلیات

نصب محصول براساس دستورالعمل‌های حاضر امکان مطابقت آن را با استانداردهای EN 12453 و EN 13241-1 فراهم می‌آورد. هدف از دستورالعمل‌های نوشته شده در دفترچه‌های راهنمای نصب و استفاده از محصول، تضمین الزامات ایمنی اشیاء، اشخاص و استانداردهای مقرر است.

در صورت عدم رعایت این دستورالعمل‌ها، سامفی هیچ گونه مسئولیتی در قبال بروز خرابی‌های احتمالی ندارد. بدین وسیله، سامفی اعلام می‌دارد که دستگاه با الزامات ضروری و سایر موارد بخشنامه 1999/5/EC مطابقت دارد. گواهی انطباق محصول در آدرس اینترنتی www.somfy.com/ce قابل دسترسی است. (Ixengo S)

محصول قابل استفاده در اتحادیه اروپا و سوئیس.

دستورالعمل‌های ایمنی

هشدار

کلیه دستورالعمل‌ها را رعایت کنید، زیرا نصب نادرست می‌تواند باعث بروز آسیب‌های جدی شود.

دستورالعمل‌های ایمنی

قبل از نصب موتوور، بررسی کنید قسمت متحرک سالم است، در وضعیت تعادلی مناسب قرار دارد و به درستی بسته می‌شود. اطمینان حاصل کنید که در طول عمل باز شدن، بین قسمت‌های متحرک و قسمت‌های ثابت مجاور، نواحی خطرساز (له شدن، بریده شدن، گیر کردن) وجود نداشته باشد.

در قسمت عقب هر لنگه، در حالتی که درب کاملاً باز است، ۵۰۰ میلیمتر فضای آزاد رها کنید.

هر گونه سوئیچ بدون درپوش (اینترکام، سوئیچ کلیدی و غیره) باید در دید مستقیم درب، اما دور از قسمت‌های متحرک نصب شود. سوئیچ باید در ارتفاع حداقل ۱,۵ متری نصب گردد و دور از دسترس اشخاص باشد، جز در حالتی که با کلید کار کند.

بررسی کنید موتوور نمی‌تواند با مانع در برگیرنده درب عابر استفاده شود (مگر اینکه موتوور بتواند با باز بودن درب عابر کار کند). پس از نصب، اطمینان حاصل کنید مکانیزم به درستی تنظیم شده است و سیستم حفاظتی و کلیه ابزارهای خلاص کن دستی به طور صحیح کار می‌کنند.

طی مراحل سوراخ کاری از عینک ایمنی استفاده کنید.

Ixengo S برای کار کردن باید با جریان ۵۰ - ۲۳۰ V تغذیه شود. سیم برق باید:

• فقط برای Ixengo S در نظر گرفته شده باشد

• مقطع آن حداقل $1,5 \text{ mm}^2$ باشد

• دارای محافظ (فیوز یا مدار شکن 10 A) و سیستم حفاظت دیفرانسیل (30 mA) مجهز باشد

• به یک ابزار قطع اتصال سه قطبی مجهز باشد

• مطابق استانداردهای ایمنی برق رایج نصب شود.

توصیه می‌شود دستگاه به یک صاعقه گیر (منطبق با استاندارد NF C 61740، جریان پسماند حداقل 2 kV) نصب شود.

FA

فهرست


2	کلیات
2	دستورالعمل‌های ایمنی
2	هشدار
2	دستورالعمل‌های ایمنی
3	توصیف محصول
3	محوتیات
3	ابعاد
4	زمینه استفاده
4	نکاتی که باید قبل از نصب بررسی شوند
4	بررسی‌های اولیه
4	دستورالعمل‌های ایمنی
5	نصب
5	قرار دادن زیانه نصب ستون
6	قرار دادن زیانه نصب لنگه درب
7	حالاتی خاص نصب
7	متوقف کننده‌های زمینی دربها
7	اتصالات الکتریکی
8	تنظیمات متوقف کننده‌های انتهای حرکت
8	تنظیم انتهای حرکت بسته شدن FC1
8	تنظیم انتهای حرکت باز شدن FC2
9	آزمایش عملکرد
9	باز شدن دستی
9	بررسی عملکرد
9	در صورت عملکرد غیر صحیح جت چه باید کرد
9	مشخصات فنی
10	یادداشت

مراجعة الأداء الوظيفي

الفتح اليدوي

عند الحاجة، يتم تجهيز آلية التدوير بمفتاح التحرير في حالة الطوارئ لغرض تحريك مصراط البوابة يدوياً.

- [١] بعد رفع غطاء القفل، أدخل مفتاح التحرير في حالة الطوارئ وأدله بمقدار 90° في اتجاه دوران عقارب الساعة.
- [٢] ادفع مصراط البوابة يدوياً لفتح البوابة.
- [٣] أدر المفتاح في الاتجاه المعاكس لإعادة تفعيل التشغيل الآلي.
- [٤] أعد الغطاء إلى موضعه.

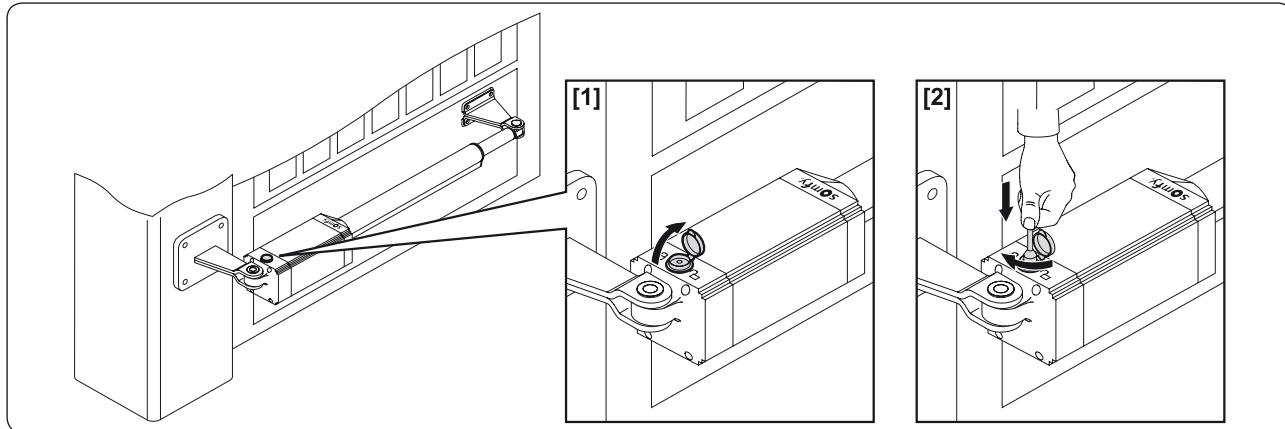

مراجعة الأداء الوظيفي

لتشغيل آلية التدوير:

- تأكيد من ثبات جميع الأجزاء جيداً
- تأكيد أن تجهيزات السلامة تعمل بشكل سليم
- افحص تجهيزات التحرير في حالة الطوارئ
- تأكيد أن وحدة التحكم الإلكترونية تعمل بشكل سليم.

ما العمل في حالة اختلال عمل آلية التدوير

- باستخدام جهاز خاص تتحقق من وجود جهد كهربائي بأطراف محرك الإدارة بعد القيام بتجربة فتح أو غلق.
- إذا لم تتحرك آلية التدوير في الاتجاه السليم، قم بعكس توصيات تشغيل محرك الإدارة.
- إذا تحركت البوابة مجدداً في اتجاه معاكس فور فتحها أو غلقها، فهذا يعني أنه لم يتم ضبط مصدات الحد الطرفي على نحو سليم. راجع فقرة «ضبط مصدات الحد الطرفي»، لتحديد موضع المصدات.

المواصفات الفنية


الموديل ٢٣٠ قفل	الموديل ٢٤ قفل	منبع الطاقة
٢٣٠ قفل جهد مستمر	٢٤ قفل جهد مستمر	عدد اللفات
٢٨٠٠ لفة/ دقيقة	٣٨٠٠ لفة/ دقيقة	القدرة المستهلكة
٢١٠ واط	٤٠ واط	التيار المستهلك
٠,٨ أمبير	١,٥ أمبير	قوة الدفع والسحب
٢٠٠٠ نيوتن	٢٠٠٠ نيوتن	شوط الحركة الفعال
٢٨٠ ملم	٢٨٠ ملم	سرعة الساق
١٢ ملم/ ث	١٤ ملم/ ث	اكتشاف عائق (الاستجابة عند التصادم)
دبراج إلكتروني بلوحة التحكم	محدد عزم مدمج	مصدات الحد الطرفي
بواسطة مفتاح التحرير في حالة الطوارئ	مغناطيسات مدمجة وقابلة للخطب	التحريك اليدوي
٦٠ مرة	٦٠ مرة	عدد مرات الحركة خلال ٢٤ ساعة
١٨٠٠ ملم	١٨٠٠ ملم	الحد الأقصى لطول المصراط
٢٥٠ كجم	٢٥٠ كجم	الحد الأقصى لوزن المصراط
من -١٠° مئوية إلى +٦٠° مئوية	من -٦٠° مئوية إلى +٦٠° مئوية	الظروف المحيطة
IP44	IP44	درجة الحماية
شحم دائم	شحم دائم	التزلق
μF 6.3	-	المكثف

أوضاع الضبط الخاصة بمصدات الحد الطرفي - IXENGO S 24 V

يتم ضبط مصدات الحد الطرفي من خلال التثبيت الصحيح لمغناطيسات الحدود الطرفية لأآلية التدوير ٢٤ قلط. هام: بالنسبة لآلية التدوير ٢٣٠ قلط، يجب مراجعة دليل وحدة التحكم الإلكترونية FX 230، أثناء ضبط زمن عمل المحرك.

ضبط الحد الطرفي للغلق FC1


- [١] أغلق مصراع البوابة.
- [٢] قم بفك البرغيين I و L الخاصين بالحد الطرفي للغلق.
- [٣] حرك المصد حتى تصبح المسافة بين البرغي J ومحور زاوية التثبيت بمصراع البوابة حوالي ٣٧٦ ملم.
- [٤] قم بالغلق على سبيل التجربة.
- [٥] إذا لم يصل مصراع البوابة إلى وضع الغلق المرغوب به، فقم بتحريك المصد قليلا نحو طرف الساق.
- [٦] إذا ارتطم مصراع البوابة بمصد الإيقاف بالأرضية وقامت آلية التدوير بعكس حركتها، قم بتحريك المصد قليلا نحو جسم آلية التدوير.
- [٧] بعد تحديد وضع المصد بشكل سليم، اربط البرغيين I و J.

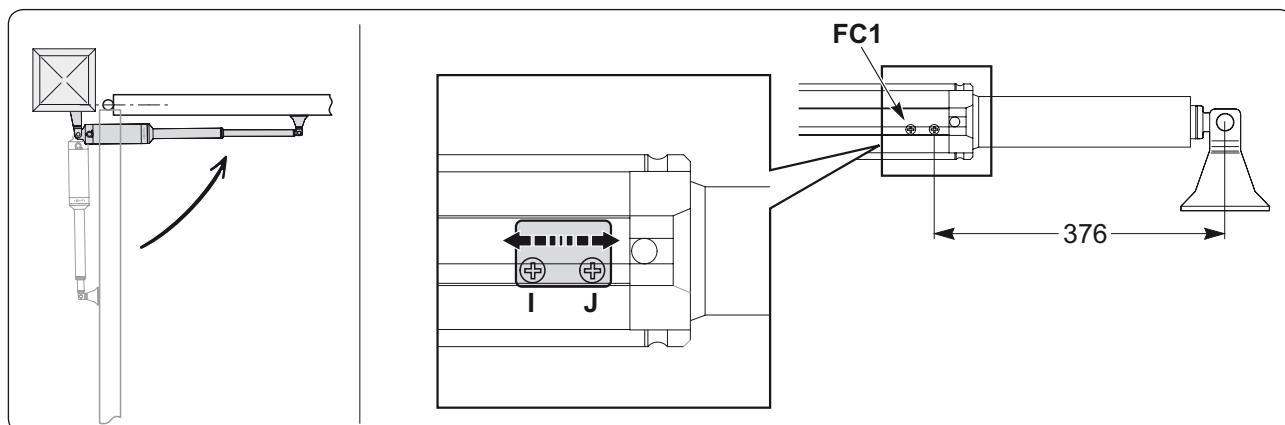

AR


ضبط الحد الطرفي للفتح FC2

- [١] افتح البوابة.
- [٢] قم بفك البرغيين K و L الخاصين بالحد الطرفي للفتح.
- [٣] حرك المصد حتى تصبح المسافة بين البرغي L ومحور زاوية التثبيت بمصراع البوابة حوالي ٣٧٦ ملم.
- [٤] افتح البوابة.
- [٥] إذا توقف المصراع باكراً جداً، قم بتحريك المصد قليلا نحو جسم آلية التدوير.
- [٦] إذا ارتطم مصراع البوابة بمصد الإيقاف بالأرضية وقامت آلية التدوير بعكس حركتها، قم بتحريك المصد نحو الطرف الخارجي للساق.
- [٧] بعد تحديد وضع المصد بشكل سليم، اربط البرغيين K و L.

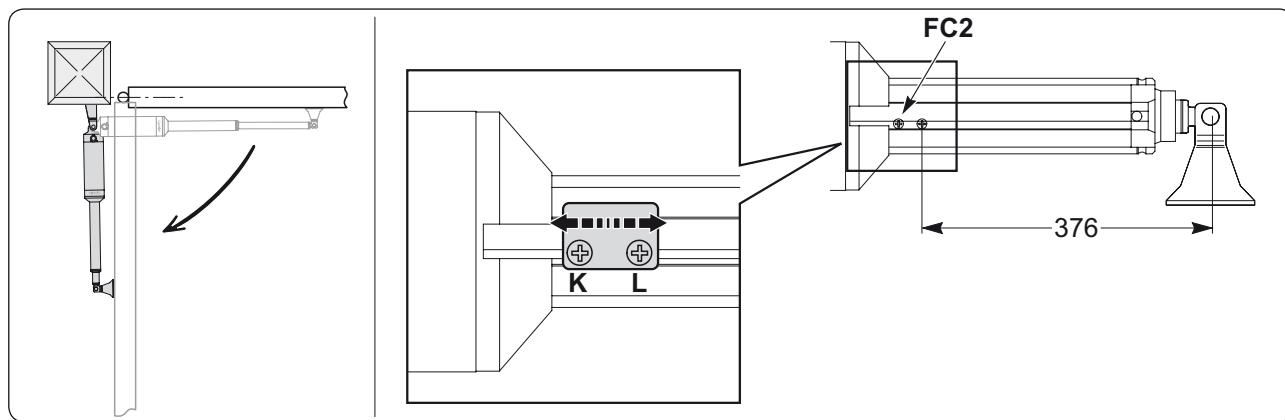

ملحوظة: يجب برمجة وحدة التحكم الإلكترونية، بحيث يتوقف مصراع البوابة قبل الوصول لمصد الحد الطرفي بمسافة قليلة. لتأمين ارتكاز كامل على المصدات بالأرضية، تستمر آلية التدوير في حركتها لمسافة ١ أو ٢ سم (حولي ١٠٠ ملي.ثانية).

تركيبات خاصة

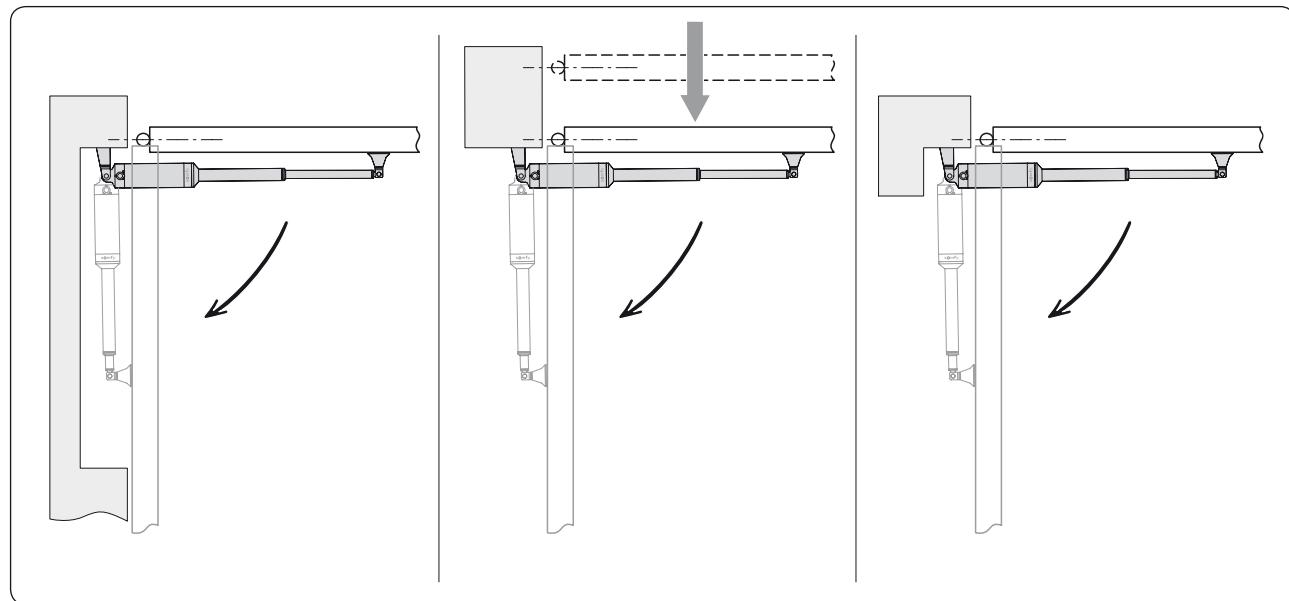


تركيب من خلال تجويف
في سور

إزاحة زاوية البوابة.

تركيب من خلال تجويف
في دعامة


مصدات إيقاف مصراع البوابة بالأرضية

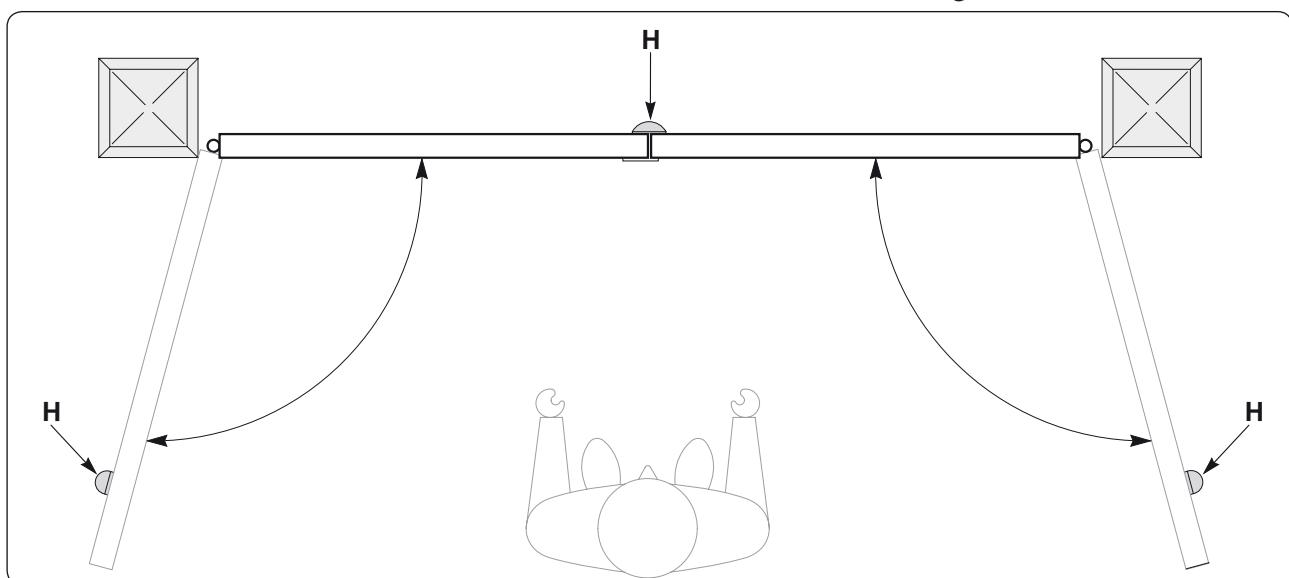

تحقق من وجود مصدات بالأرضية H لإيقاف مصراع البوابة.
لتشغيل آلية التدوير، يتبعن استخدام مصدات إيقاف بالأرضية تستخدم عند الفتح والغلق. مصدات الإيقاف بالأرضية توفر ضغطاً فيزيائياً على مصراعي البوابة بشكل يحد من الضغط الميكانيكي القسري على الأسطوانات (وبخاصة عند هبوب الرياح).


الوصلات الكهربائية

قم بتوصيل آلية التدوير بوحدة التحكم الإلكترونية FX 24 للمحرك Ixengo S و FX 230 للمحرك Ixengo S.

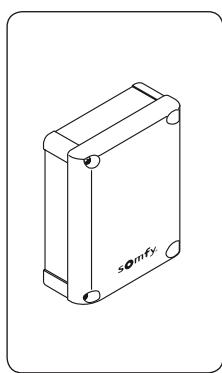


إذا كانت المسافة **B** كبيرة جداً:

- استخدم زوايا تثبيت قابلة للخطب (9014609 أو 9014610) بما يتيح الأربع أو الثماني قيم التالية للمسافة **Z** (إذا أردت تقليل أو زيادة قيمة المسافة **Z**):

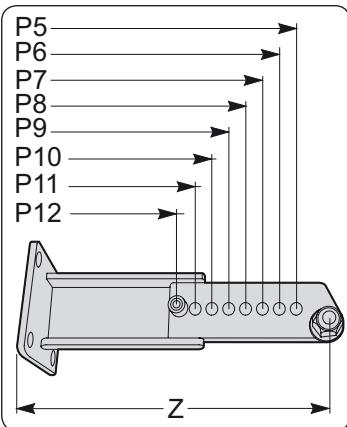


$$\begin{aligned}P5: Z &= 235 \text{ ملم} \\P6: Z &= 215 \text{ ملم} \\P7: Z &= 250 \text{ ملم} \\P8: Z &= 225 \text{ ملم} \\P9: Z &= 190 \text{ ملم} \\P10: Z &= 110 \text{ ملم} \\P11: Z &= 150 \text{ ملم} \\P12: Z &= 200 \text{ ملم}\end{aligned}$$

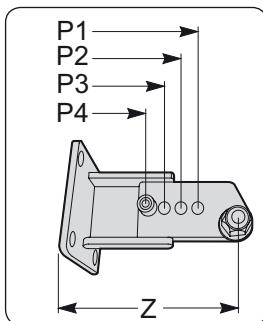

$$\begin{aligned}P5: Z &= 77 \text{ ملم} \\P6: Z &= 90 \text{ ملم} \\P7: Z &= 110 \text{ ملم} \\P8: Z &= 150 \text{ ملم} \\P9: Z &= 165 \text{ ملم} \\P10: Z &= 200 \text{ ملم}\end{aligned}$$

اتجاه تثبيت الزاوية القابلة للخطب

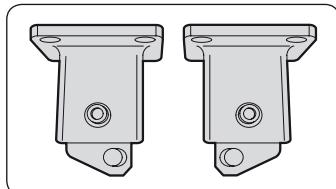

يسارا

يمينا

- أو قم بارتفاع زوايا البوابة بشكل يقلل المسافة **B** (راجع «تركيبات خاصة»)



- قم بتركيب زاوية التثبيت **P**.

قم بثقب الزاوية وربطها في الدعامة.

استخدم عناصر التثبيت المناسبة للدعامة.



اتجاه التثبيت

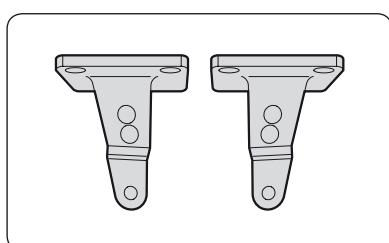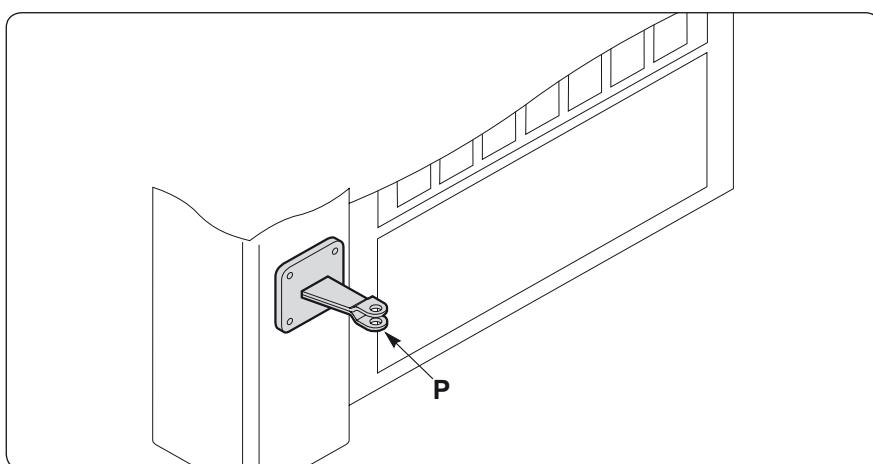

يسارا


يمينا

ملحوظة : استخدم حلقات تأمين كبيرة لثبيت الزاوية **P**.

مثال

للحصول على زاوية فتح مقدارها 90° :

- قم بقياس المسافة **X** = 30 ملم
- قم بحساب المسافة **B** = $X + Z = 30 + 110 = 140$ ملم
- قم بتدوين المسافة **A** = 140 في الجدول واستخدم المسافة $A = 140$ لزاوية فتح مقدارها 90° .

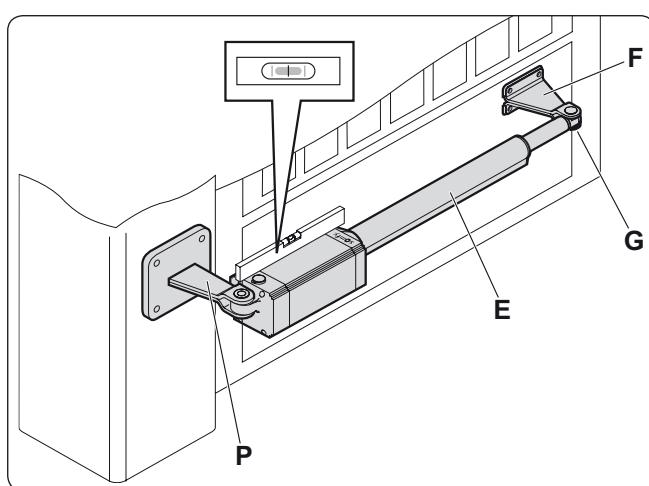

تركيب زاوية التثبيت في مصراع البوابة

هام: على مصراع البوابة، قم بقياس المسافة **C** (992 ملم) الخاصة بمحاور التثبيت الواقعة بين محوري تثبيت الزاويتين. ثم قم بتحديد محور التثبيت الخاص بزاوية التثبيت بمصراع البوابة.

[١] قم بتحرير قفل آلية التدوير **E**. وأخرج الساق بسحبه حتى المصد.

[٢] قم بتركيب آلية التدوير في موضع تثبيتها بشكل مؤقت **P**.



[٣] قم بتركيب زاوية التثبيت بمصراع البوابة **F** على آلية التدوير **E** مع محورها **G**.

[٤] تحقق من أن آلية التدوير في وضع مستو **E** بواسطة ميزان ماء.

[٥] قم بثبيت زاوية التثبيت بمصراع البوابة **F**.

التركيب

يوضح الشكل التالي الأبعاد الواجب تحديدها للتركيب.

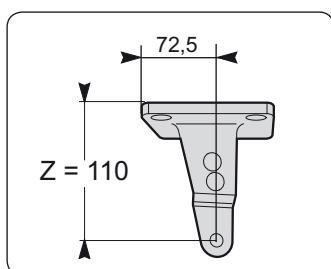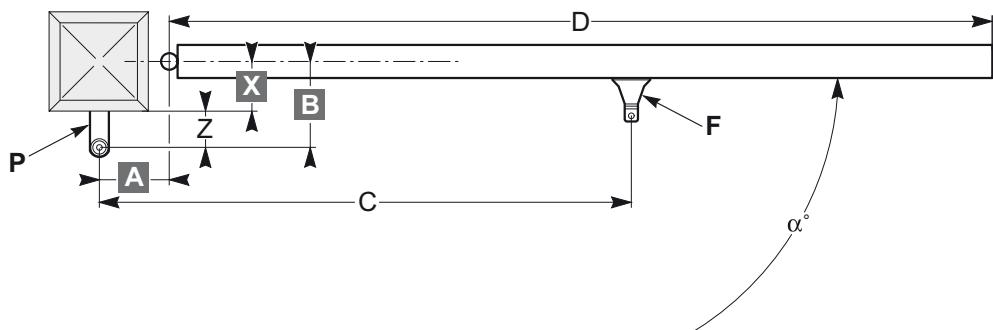

شرح الرموز:

A-B: أبعاد لتحديد نقطة تثبيت الزاوية **P**

C: قيمة المسافة بين محوري التثبيت (القيمة الموصى بها: ٩٩٣ ملم)

X: المسافة بين محور البوابة وطرف الدعامة

Z: المسافة بين طرف الدعامة ومحور دوران المحرك

α: زاوية فتح البوابة

P: وصلة التثبيت بالدعامة

D: طول مصraig البوابة


F: زاوية التثبيت بالمصraig.

تركيب زاوية التثبيت بالدعامة

• تحديد زاوية الفتح المرغوبة "α°".

• قياس القيمة **X** على البوابة.

• حساب **B = Z + X** علما بأن **Z = 110** ملم.

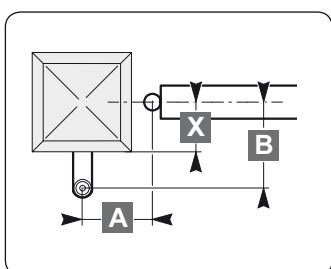


• بناء على الجدول، اختر القيمتين **A** و **B** المتقاربتين لمراعاة سرعة الفتح وتأمين الأداء السليم لأالية التدوير. إذا كان الإختلاف بين هاتين القيمتين كبيراً، فلن يكون معدل حركة مصraig البوابة ثابتاً وتتغير قوة الجر أو الدفع أثناء الحركة.

يبين الجدول القيمة المثلثى لكل من **A** و **B** لتأمين درجة فتح α° = ٩٠° بسرعة ثابتة.

١٨٠	١٧٠	١٦٠	١٥٠	١٤٠	١٣٠	١٢٠	١١٠	١٠٠	A	B
٩١	٩٤	٩٨	١٠٣	١٠٩	١١٩				١٠٠	
	٩١	٩٤	٩٨	١٠٥	١١٢				١١٠	
	٩١	٩٤	٩٩	١٠٥	١١٧				١٢٠	
		٩٠	٩٤	٩٩	١٠٧				١٣٠	
			٩٠	٩٤	١٠٠	١١٢			١٤٠	
				٩٠	٩٤	١٠٠	١١٢		١٥٠	
					٨٩	٩٤	١٠٢		١٦٠	
						٨٩	٩٤	١٠٤	١٦٠	
							٨٩	٩٥	١٧٠	
α°								٨٨	١٨٠	

يمكن من خلال الجدول اختيار قيم "A" و "B" وفقاً لدرجة الفتح "α°" المرغوبة.

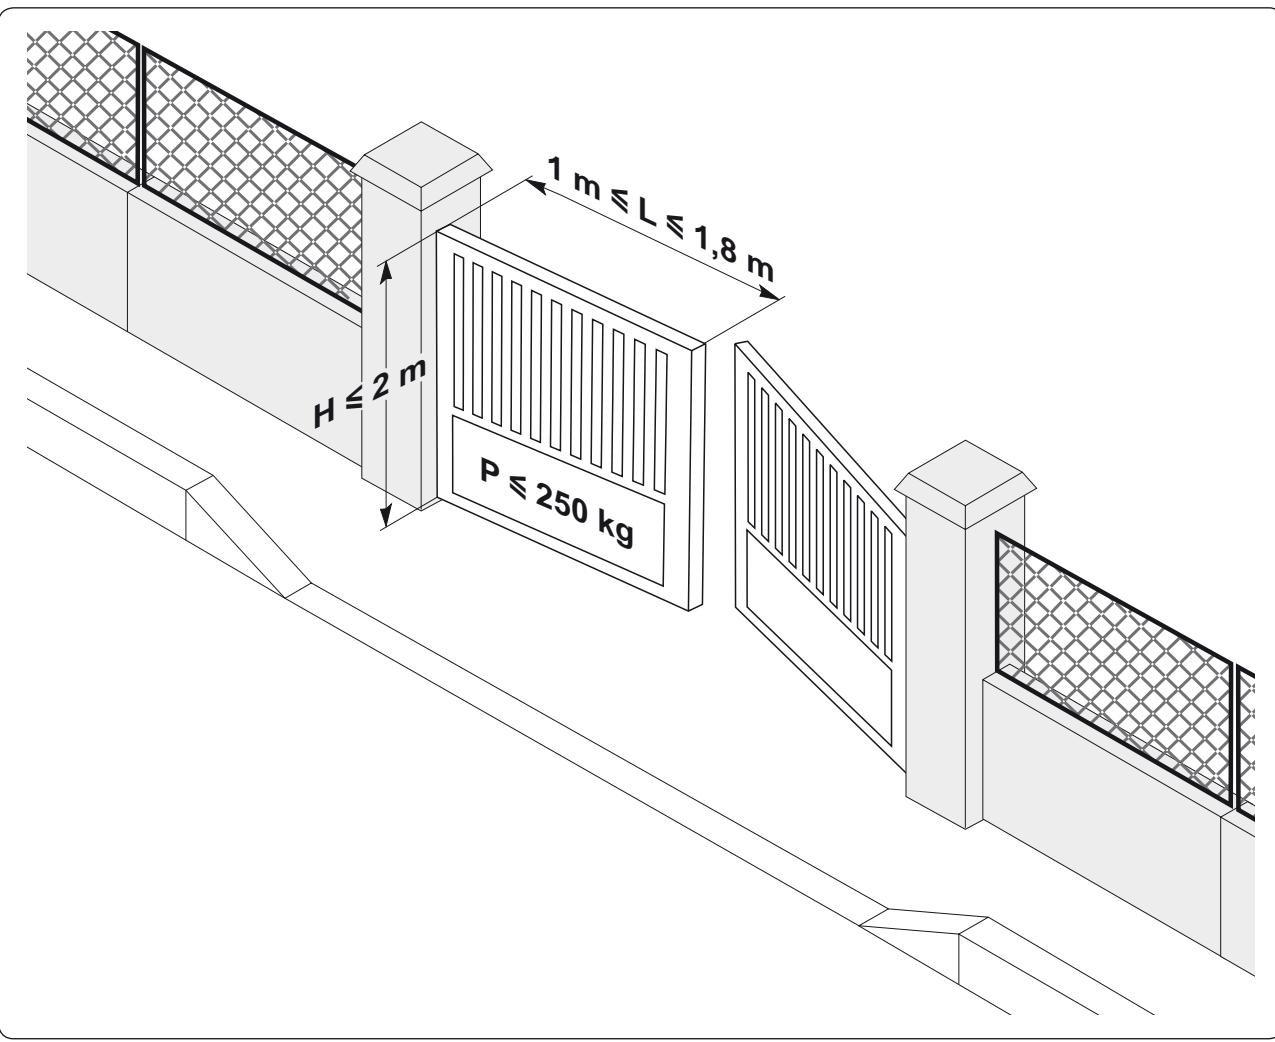

نقاط يجب التحقق منها قبل التركيب

فحوصات أولية

تعتبر بنية البوابة قوية إلى حد كبير. لذا ينبغي في جميع الأحوال أن تقوم آلية التدوير بدفعها مصراع البوابة نحو نقطة قوية. يجب أن تتحرك البوابة يدوياً بطريقة سلسة دون أية مقاومة.تحقق من حالتها الميكانيكية الجيدة ومن اتزانها بشكل تام. تم تركيب مصدات إيقاف بأرضية المصارعين تستخدم عند الفتح والغلق. تتصح شركة سومفي بتركيب مصد الفتح، وذلك لتحسين عملية تثبيت البوابة في وضع الفتح.

بالنسبة لبوابة موجودة بالفعل، قم بفحص جميع الأجزاء من حيث تعرضها للتآكل. إذا استلزم الأمر، قم بإصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة أو المستهلكة.

إذا لم تكن البوابة مدعة بأية دعامات، استخدم ألواح تدعيم معدنية لفرض تثبيت الزاوي.


إرشادات السلامة

يجب الالتزام بارشادات السلامة طوال عملية التركيب بالكامل:

- أخلع الحلي (الأساور، السلاسل أو ما شابه) أثناء التركيب
- عند القيام بعمليات تقب ولحام، يجب ارتداء نظارات خاصة ووسائل حماية مناسبة.
- استخدم عدة مناسبة
- لا تشرع في التوصيل بمنع الطاقة أو ببطارية احتياطية قبل انتهاءك من التركيب.


وصف المنتج

المكونات

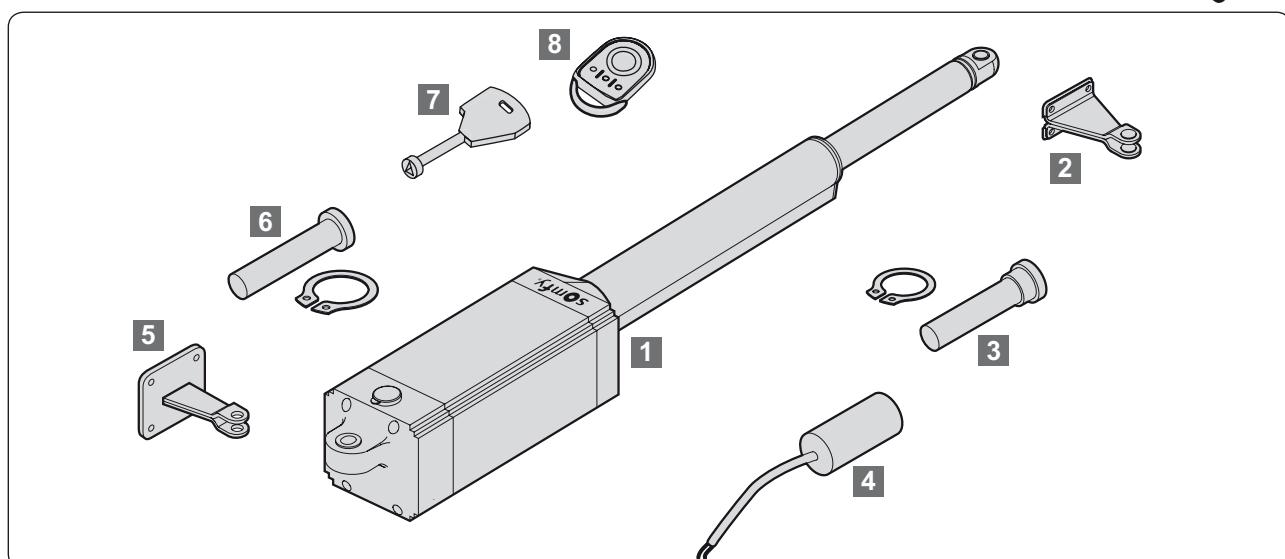

الاسمي	العدد		الرقم
	المحرك لوحدة	الطقم	
محرك Ixengo_S	١	٢	١
زاوية التثبيت بالبوابة	١	٢	٢
محور توصيل المحرك/زاوية التثبيت بالبوابة + حلقات تثبيت	١	٢	٣
المكثف (فقط المحرك Ixengo_S ٢٣٠ ٧ل)	١	٢	٤
زاوية التثبيت بالدعامة	١	٢	٥
محور توصيل المحرك/وصلة تثبيت الدعامة	١	٢	٦
مفتاح تحرير القفل	١	١	٧
مفتاح Keygo RTS	٠	٢	٨

الأبعاد

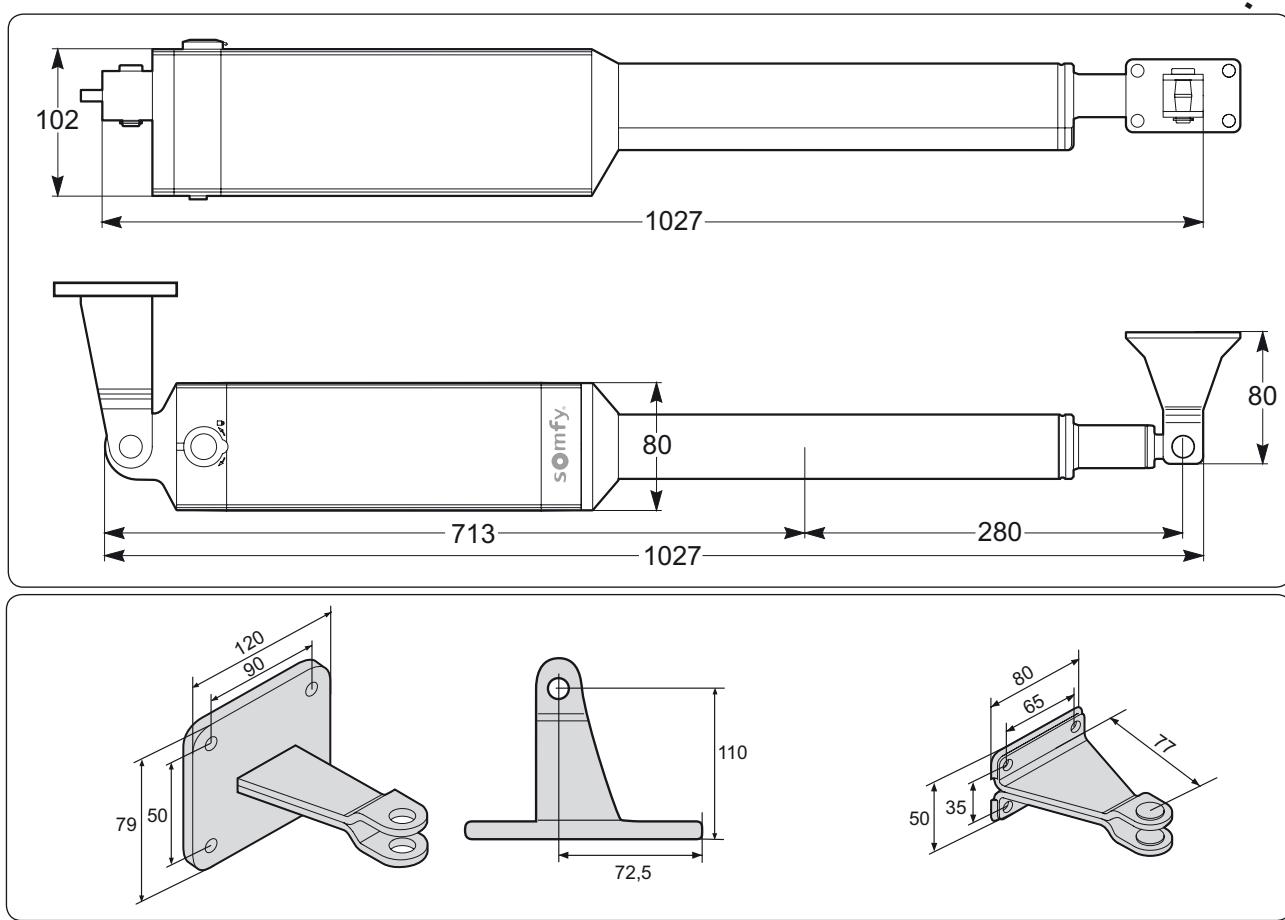

نقاط عامة

هذا المنتج الذي تم تركيبه وفقاً لهذه التعليمات يتتطابق في تركيبه مع الموصفتين EN 12453 و EN 13241-1. تهدف التعليمات، الواردة في دليلي تركيب واستعمال هذا المنتج، إلى تحقيق المتطلبات التي تضمن سلامة الأشخاص والممتلكات وكذلك استيفاء الموصفات المذكورة.

في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات، لن تتحمل شركة سومفي أية مسؤولية عن الأضرار التي قد تحدث.

نقر نحن شركة سومفي أن هذا المنتج موافق للمتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة التي تنصّ عليها المعاشرة 1999/5/EC. يمكنكم الاطلاع على إعلان المطابقة بموقع الإنترنت (www.somfy.com/ce). Ixengo_S يمكن استخدام هذا المنتج في الاتحاد الأوروبي وفي سويسرا.

إرشادات السلامة

تنبيه

ينبغي اتباع جميع التعليمات، لأن التركيب الخاطئ قد يؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة.

إرشادات السلامة

قبل تركيب المحرك، تتحقق من الحالة الميكانيكية الجيدة للبوابة، ومن اتزانها بشكل سليم وأنها تتفتح وتغلق على نحو صحيح. يتعين التأكد من عدم وجود مواضع ناتجة عن حركة فتح البوابة تمثل خطورة (مثلاً السحق، أو أجزاء مكسورة، أو منحصرة) بين البوابة والأجزاء الثابتة المحيطة.

حافظ على وجود مسافة أمان قدرها ٥٠٠ ملم خلف كل مصراع للبوابة بعد افتتاحها بشكل كامل.

أي مفتاح غير مؤمن القفل (مثلاً الإنتركوم الداخلي، قفل وخلاقه) يجب أن يكون ظاهراً ومرتبطاً ارتباطاً مباشرًا مع البوابة، ولكن بعيداً عن الأجزاء المتحركة.

ويجب أن يتم تركيبه على ارتفاع قدره ١,٥ متر على الأقل بحيث لا يمكن بلوغه من قبل أشخاص غير مخول لهم ذلك، إلا إذا كان يعمل بمفتاح.

تحقق أنه لا يمكن استعمال المحرك في حالة تعرض الباب الصغير لعائق (إلا إذا كان المحرك لا يستطيع العمل بينما الباب الصغير مفتوح).

بعد التركيب، ينبغي التأكد من ضبط الآلية بشكل صحيح، كما يجب التأكد من الأداء السليم لنظام الحماية وأجهزة فصل الحركة اليدوية.

يجب ارتداء نظارة حماية عند القيام بعمليات الثقب.

لتشغيل محرك Ixengo S، يجب توصيله بتيار كهربائي بجهد ٢٣٠ ٥٠ فلت ٥٠ هرتز. يجب أن يكون كبل الكهرباء:

- مخصصاً فقط للمحرك Ixengo S
- ذات قدرة ١,٥ مم^٢ على الأقل
- ومزوداً بتجهيز حماية (مصلهر أو مفتاح قاطع للدائرة بشدة ١٠ أمبير) وبعنصر حماية تفاضلي (٣٠ ملي أمبير)
- مجهزاً بوسيلة فصل متعددة الأقطاب
- مثبتاً وفقاً لمعايير السلامة الكهربائية السارية.

ينصح بتجهيز التركيب بمانعة صواعق (مطابقة للمعاشرة NF C 61740)، تسريب زيادات الجهد الكهربائي بحد أقصى ٢ كيلو فلت.

AR

الفهرس

2	نقاط عامة
2	إرشادات السلامة
2	تنبيه
2	إرشادات السلامة
3	وصف المنتج
3	المكونات
3	الأبعاد
4	مجال التطبيق
4	نقاط يجب التحقق منها قبل التركيب
4	فحوصات أولية
4	إرشادات السلامة
5	التركيب
5	تركيب زاوية التثبيت بالدعامة
6	تركيب زاوية التثبيت بالمصراع
7	تركيبات خاصة
7	مصدات إيقاف المصraع بالأرضية
7	التوصيات الكهربائية
8	أوضاع ضبط مصدات الحد الطرفي
8	ضبط الحد الطرفي للغلق FC1
8	ضبط الحد الطرفي للفتح FC2
9	اختبار التشغيل
9	الفتح اليدوي
9	مراجعة الأداء الوظيفي
9	ما العمل في حالة اختلال عمل آلية التدوير
9	المواصفات الفنية
10	ملاحظات

AR

لا تعمد إلى التخلص من أجهزتك التالفة أو البطاريات المستهلكة باللقائهما مع النفايات المنزلية.
حيث أن المسؤولية تقع على عاتقك في إعادة جميع مخلفاتك من الأجهزة الإلكترونية
والكهربائية بتسليمها إلى نقطة تجميع بغرض إعادة تدويرها.



دستگاهی را که به پایان عمر مفید خود رسیده است، یا باتری‌های کار کرده را همراه با
زباله‌های خانگی دور نیاندارید. مسؤولیت تحویل زباله کلیه تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی
به یکی از مراکز جمع‌آوری ویژه به منظور بازیافت آنها بر عهده شما است.



قائمة الفروع / فهرست نمایندگی‌ها / Bağlı şirketler / Lists of subsidiaries

Argentina : Somfy Argentina (55 11) 4737-3700	Iran : Somfy Iran 0098-217-7951036	Singapore : Somfy PTE LTD (65) 638 33 855
Australia : Somfy PTY LTD (61) 2 9638 0744	Israel: Sisa Home Automation Ltd (972) 3 952 55 54	Slovak republic : Somfy Spol s.r.o. (421) 33 77 18 638
Austria : Somfy GesmbH (43) 662 62 53 08 - 0	Italy : Somfy Italia s.r.l (39) 024 84 71 81	South Korea : Somfy JOOO (82) 2 594 4333
Belgium : Somfy Belux (32) 2 712 07 70	Japan : Somfy KKAK (81) 45 475 07 32 (81) 45 475 09 22	Spain : Somfy Espana SA (34) 934 800 900
Brasil : Somfy Brasil STDA (55 11) 6161 6613	Jordan : Somfy Jordan (962) 6-5821615	Sweden : Somfy Nordic AB (46) 40 16 59 00
Canada : Somfy ULC (1) 905 564 6446	Kingdom of Saudi Arabia : Somfy Saoudi Riyadh : (966) 1 47 23 020 Jeddah : (966) 2 69 83 353	Switzerland : Somfy A.G. (41) 44 838 40 30
China : Somfy China Co. Ltd (8621) 6280 9660	Kuwait : Somfy Kuwait 00965 4348906	Taiwan : Somfy Taiwan (886) 2 8509 8934
Cyprus : Somfy Middle East (357) 25 34 55 40	Lebanon : (961) 1 391 224	Thailand : Bangkok (66) 2714 3170
Czech Republic : Somfy Spol s.r.o. (420) 296 372 486-7	Malaysia : Somfy Malaisia (60) 3 228 74743	Tunisia : Somfy Tunisia (216) 98303603
Denmark : Somfy Nordic Danmark (45) 65 32 57 93	Mexico : Somfy Mexico SA de CV (52) 55 5576 3421	Turkey : Somfy Turkey (90) 216 651 30 15
Finland : Somfy Nordic AB Finland (358) 9 57 130 230	Morocco : Somfy Maroc (212) 22 44 35 00	United Arab Emirates : Somfy Gulf (971) 4 88 32 808
France : Somfy France (33) 820 374 374 (33) 810 055 055	Netherlands : Somfy BV (31) 23 55 44 900	United Kingdom : Somfy LTD (44) 113 391 3030
Germany : Somfy GmbH (49) 7472 930 0	Norway : Somfy Nordic Norge (47) 41 57 66 39	United States : (1) 609 395 1300
Greece : Somfy Hellas S.A. (30) 210 614 67 68	Poland : Somfy SP Z.O.O (48) 22 50 95 300	
Hong Kong : Somfy Co. Ltd (852) 25236339	Portugal : Somfy Portugal (351) 229 396 840	
Hungary : Somfy Kft (36) 1814 5120	Romania: Somfy SRL (40) 368 - 444 081	
India : Somfy India PVT Ltd (91) 11 51 65 91 76	Russia : Somfy LLC (7) 495 781 47 72	
Indonesia: Somfy IndonesiaEra (62) 21 719 3620		